PLANTA BAJA

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE LUMINARIAS

ECO25-45 / driver de 70W de potencia máxima
ECO25-45 / driver de 100W de potencia máxima
ECO25-45 / driver de 240W de potencia máxima

NOTA 1: TODAS LAS UBICACIONES MOSTRADAS EN PLANO SON ILUSTRATIVAS, LAS UBICACIONES REALES DEBERÁN SER COORDINADAS CON EL CONTRATISTA ELECTRICO
NOTA 2: LOS EQUIPOS DEBERÁN SER MONTADOS EN CABECERAS O ESPACIOS REMANENTALES RECTOS

CUADRO DE NIVELES DE ILUMINANCIA, PLANO DE TRABAJO (WP) 0.80 SNPT
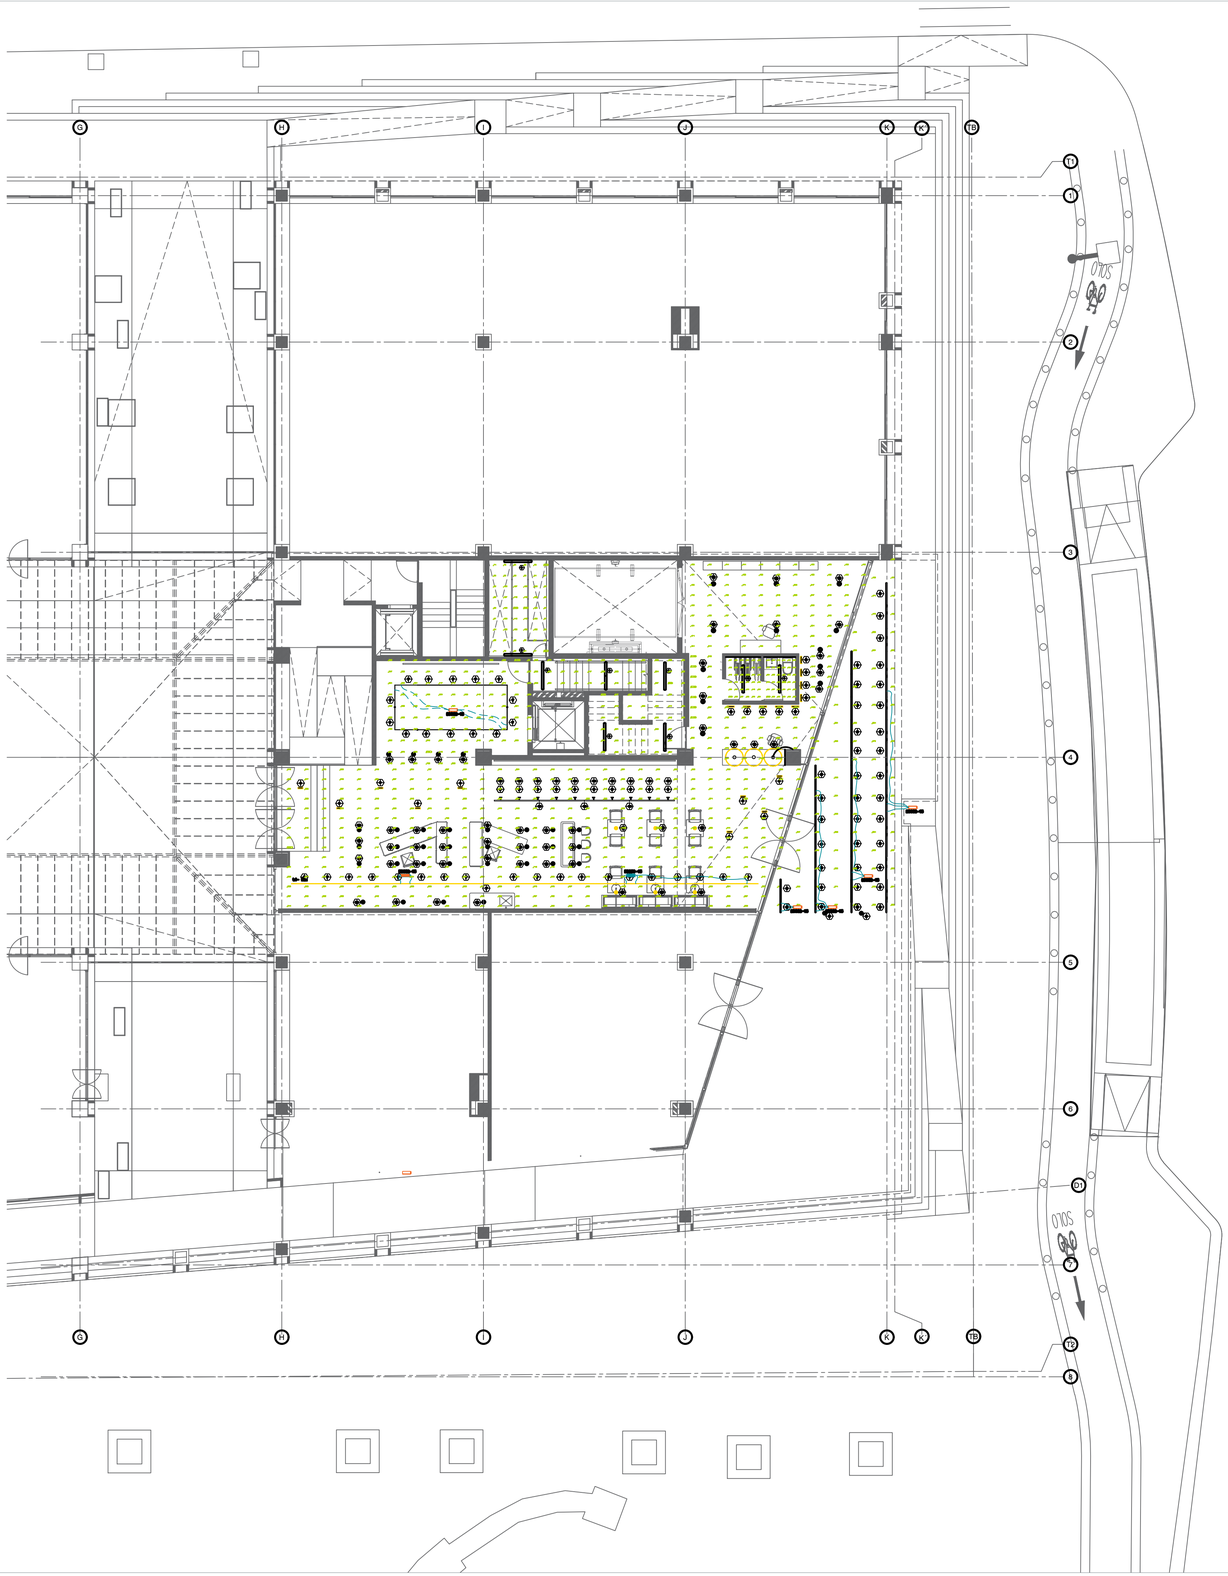
#	AREA DE CALCULO	PARAMETRO	Min	Max	PROMEDIO
1	ALERO EXTERIOR	Perpendicular illuminance	0.002 lx	1129 lx	241 lx
2	BOLETERÍA Y VIGILANCIA	Perpendicular illuminance	0.00 lx	1575 lx	395 lx
3	LOBBY / CAFETERIA Y TIENDA	Perpendicular illuminance	181 lx	1741 lx	504 lx
4	LOBBY DE ELEVADORES	Perpendicular illuminance	0.00 lx	715 lx	446 lx
5	DUCTO DE MTTO	Perpendicular illuminance	70.0 lx	114 lx	94.6 lx
6	ESCALERAS DE EMERGENCIA	Perpendicular illuminance	203 lx	341 lx	291 lx
7	CUARTO SILLA DE RUEDAS	Perpendicular illuminance	352 lx	463 lx	413 lx
8	BAÑO SERVICIO	Perpendicular illuminance	394 lx	506 lx	456 lx