




INSTALACION DE CONEXION DE EXTRACTOR

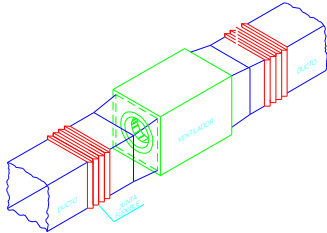


INSTALACION DE VENTILADOR INYECTOR DE AIRE

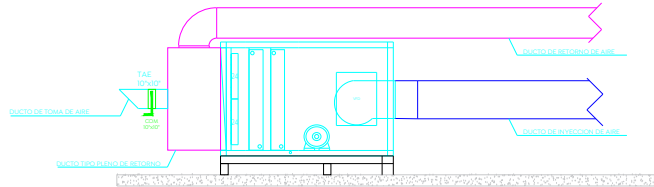


INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE

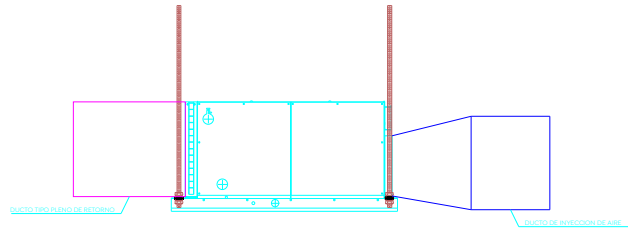


DETALLE DE INSTALACION DE FAN & COIL

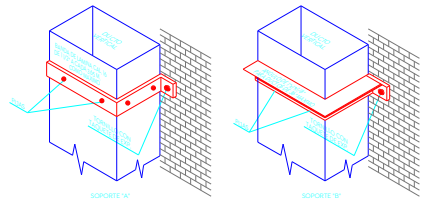


SOPORTE PARA DUCTOS VERTICALES

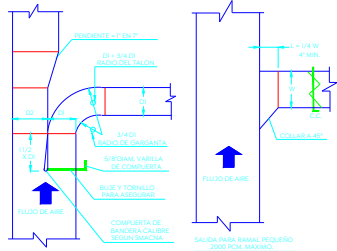


RAMALES TIPO EN DUCTO




TRAMPA DE CONDENSADOS

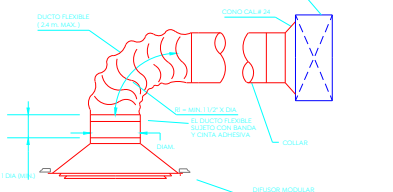


ARREGLO TIPO PARA DIFUSOR

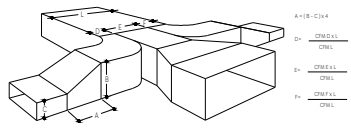


DETALLE "Y" CON REDUCCION

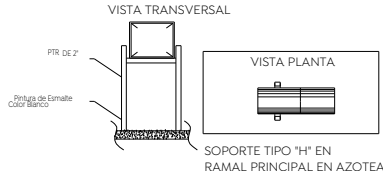


DETALLE DE SOPORTERIA EXTERIOR

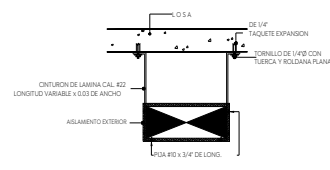


DETALLE TIPO PARA SOPORTE DE DUCTOS RECTANGULARES MENORES DE 39" CADA 1.5 m

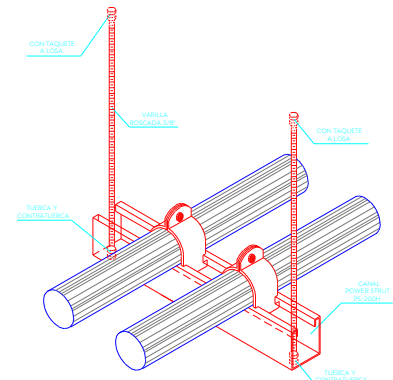


SOPORTERIA DE TUBERIA DE COBRE

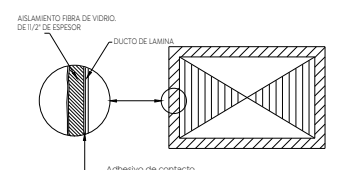


DETALLE DUCTO CON AISLAMIENTO INTERIOR

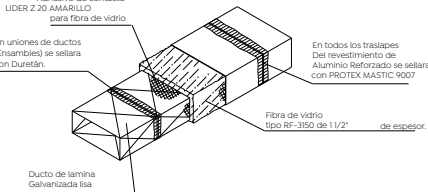

DETALLE DE AISLAMIENTO TERMICO EN DUCTOS INTERIORES

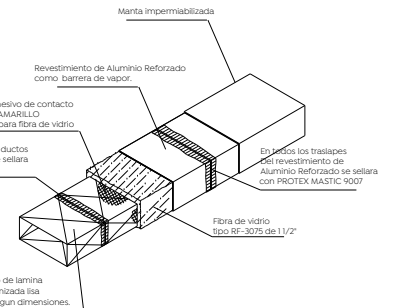

DETALLE DE AISLAMIENTO TERMICO EN DUCTOS EXTERIORES

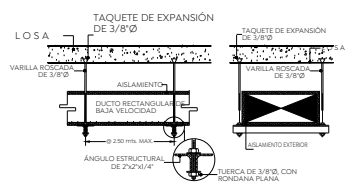

DETALLE TIPO PARA SOPORTE DE DUCTOS RECTANGULARES MAYORES DE 40" CADA 3 m



ENGARGOLADO TIPO UNION




UNION "S" DETALLES DE UNIONES DUCTO




UNION Y GRAPA DETALLES DE UNIONES DUCTO



STANDING DRIVE SLIP DETALLES DE UNIONES DUCTO

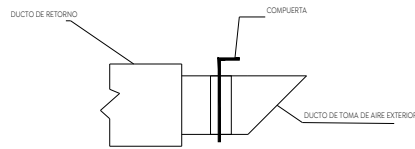

DETALLE TOMA DE AIRE EXTERIOR

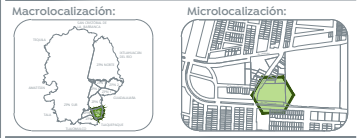

Macrolocalización: Microlocalización:

Especificaciones:

- Alcances del proyecto:**
- Suministro e instalación de equipos tipo fan & coil con serpentín de agua helada para áreas generales.
 - Suministro e instalación de equipos tipo minisplit para casetas y oficinas de mantenimiento.
 - Suministro e instalación de equipos de unidades de manejadoras de aire para áreas críticas que requieren filtración de aire.
 - Suministro e instalación de unidades de extracción con filtraciones para áreas críticas que requieran filtración antes de ser expulsado el aire al exterior.
 - Suministro e instalación de extractores sin filtración para áreas de servicio como son baños y cuartos de aseo.
 - Suministro de equipo de inyección de aire para lavandería.

- CONSIDERACIONES MECANICAS**
- Considerar un registro en planos debajo de todos los equipos fan & coil para la colocación de mantas térmicas en cada uno de ellos.
 - Considerar que los extractores para áreas críticas, su cuello debe ser resado y plato perforado, para áreas críticas el cuello es cuadrado y plato de diámetro de 4" a 6".
 - Considerar que la ductería para fan & coil y extractores de aire sin filtración debe ser de 1/2" en algunos casos aislados por diversas razones, debido al sistema constructivo.
 - En todos los proyectos de los ductos, se debe considerar la filtración de aire y la filtración de agua, así como también la filtración de agua y la filtración de aire.
 - En todos los proyectos de los ductos, se debe considerar la filtración de agua y la filtración de aire, así como también la filtración de agua y la filtración de aire.
 - En todos los proyectos de los ductos, se debe considerar la filtración de agua y la filtración de aire, así como también la filtración de agua y la filtración de aire.

- CONSIDERACIONES GENERALES**
- Los planos arquitectónicos rigen a los demás: concordar con planos complementarios.
 - Las condiciones constructivas de los planos arquitectónicos deben ser respetadas y se sujetarán los ductos, así como también se garantizará la distribución homogénea del caudal, respetando a las recomendaciones institucionales y por parte del proveedor.
 - Las mediciones presentadas en este proyecto, deberán presentar una tolerancia no mayor a 1/32" en algunos casos aislados por diversas razones, debido al sistema constructivo.
 - En todos los proyectos de los ductos, se debe considerar la filtración de agua y la filtración de aire, así como también la filtración de agua y la filtración de aire.
 - En todos los proyectos de los ductos, se debe considerar la filtración de agua y la filtración de aire, así como también la filtración de agua y la filtración de aire.
 - En todos los proyectos de los ductos, se debe considerar la filtración de agua y la filtración de aire, así como también la filtración de agua y la filtración de aire.

Nombre del proyecto:
Construcción de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:

DetalleS de construcción

No. Contrato:

DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-117-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jerfe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jerfe de área:

Ing. Adhah Yigael Gurrola Soto

Ing. Vanessa Guadalupe Martínez López

Ubicación:

Avenida Moctezuma esquina Calle Hidalgo, Col. Hacienda del Tepeyac, Zapopan, Jalisco

North:

Fecha: Septiembre 2023

Escala: No aplica

Acotaciones: Metros Clave: Número:

Revisión: 01 AA-15