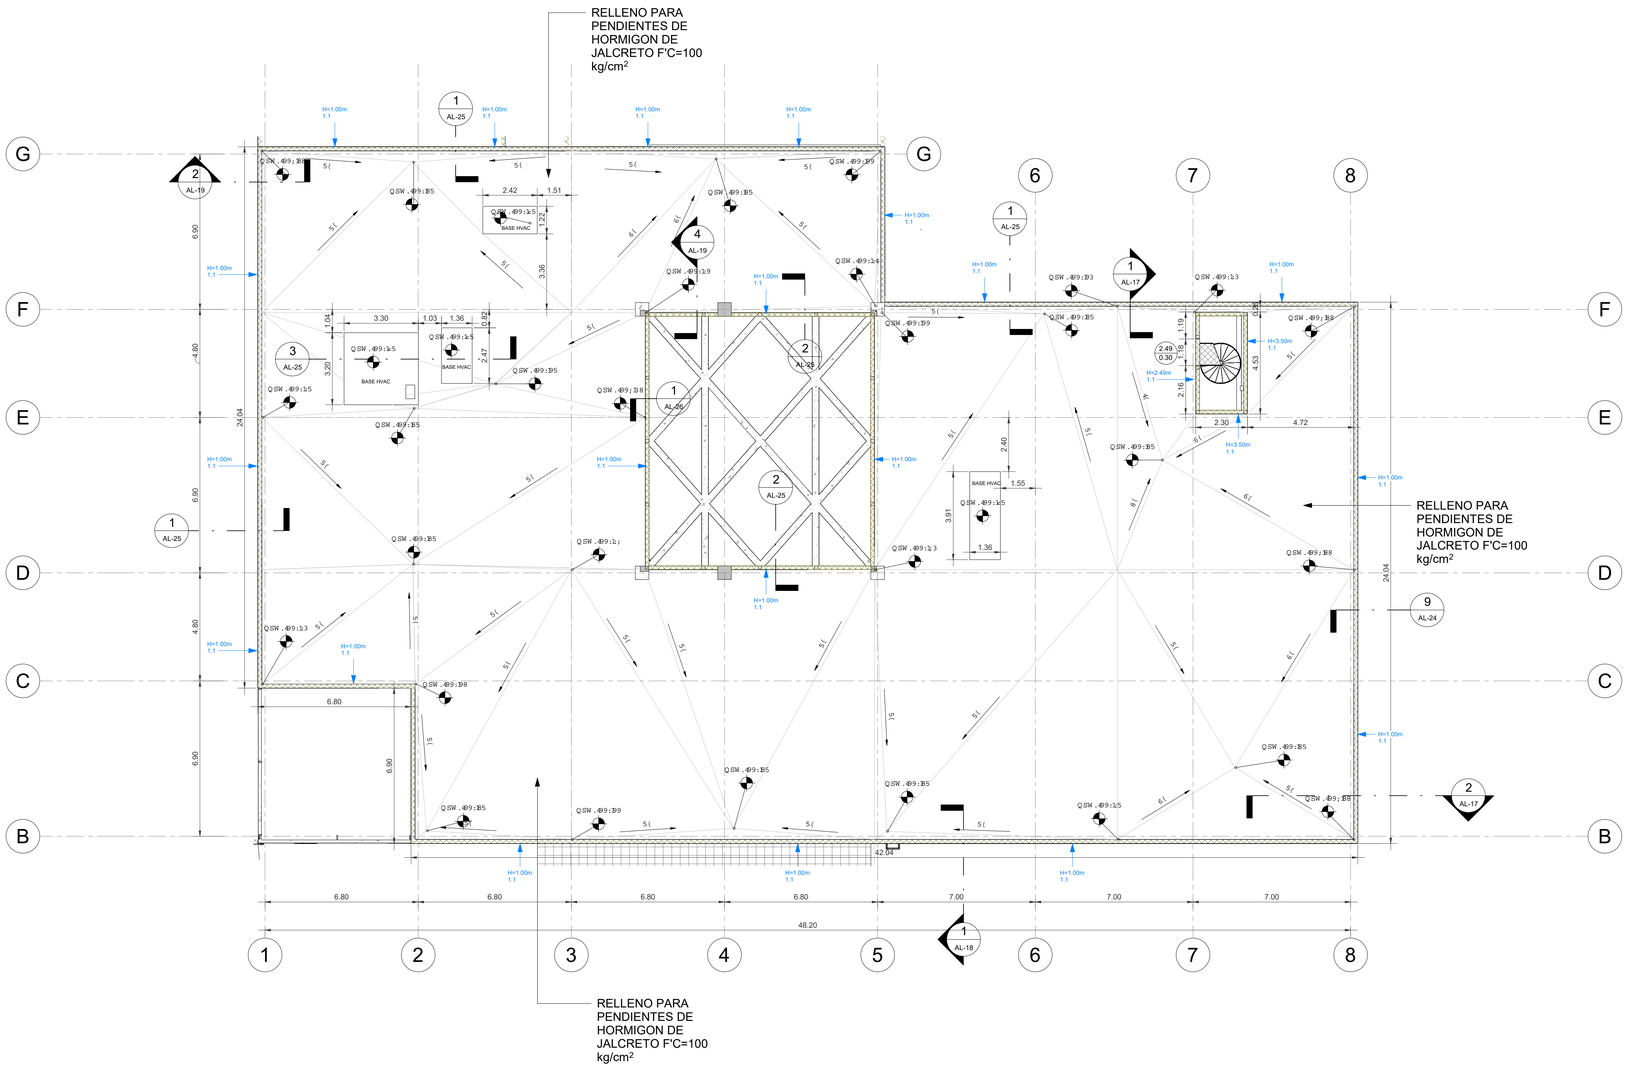

1 Planta Azotea - Albañilería

ESCALA 1 : 125

SIMBOLOGÍA MUROS

FRORU	GHVFUISFLF Q
1.1	**MURO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28** UNIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, JUNTAS UNIFORMES DE 1.5 CM APROX Y ENJARRADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR TERMINADOS CON APLANADO EN AMBAS CARAS TIPO QUEMADO MEDIO. **ESPESOR FINAL 16cm.**
1.2	**MURO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28** UNIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4, JUNTAS UNIFORMES DE 1.5 CM APROX Y ENJARRADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR TERMINADOS CON APLANADO TIPO QUEMADO MEDIO Y PINTURA VINÍLICA. ESPESOR FINAL 16cm.
1.3	**MURO DE TABLERO DE YESO FIRECODE TIPO C DE 1/2".** ACABADO NIVEL 4, COMPUESTO DE CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL. 22, Y POSTES METALICOS GALVANIZADOS CAL 20, DE 9.20 CMS. CON APLICACIÓN DE CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS, CAPA UNIFORME DE 2MM DE REDIMIX EN TODA LA SUPERFICIE. **ESPESOR FINAL DEL MURO 12CMS** CON COLCHONETA DE LANA MINERAL. APLICACION DE CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS, CAPA UNIFORME DE 2MM DE REDIMIX EN TODA LA SUPERFICIE.
1.4	**MURO DE TABLERO DE YESO FIRECODE TIPO C DE 1/2".** ACABADO NIVEL 4, COMPUESTO DE CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL. 22, Y POSTES METALICOS GALVANIZADOS CAL. 20, DE 15.24 CMS. CON APLICACIÓN DE CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS, CAPA UNIFORME DE 2MM DE REDIMIX EN TODA LA SUPERFICIE. **ESPESOR FINAL DEL MURO 17.8CMS** CON COLCHONETA DE LANA MINERAL. APLICACION DE CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS, CAPA UNIFORME DE 2MM DE REDIMIX EN TODA LA SUPERFICIE.
1.5	**MURO PARA FACHADA DE CONCRETO** F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A CÁLCULO ESTRUCTURAL DE 15 CM DE ESPESOR TERMINADO APARENTE
1.6	**MURO LAMBRIN DE TABLERO DE YESO FIRECODE TIPO C DE 1/2".** ACABADO NIVEL 4, COMPUESTO DE CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL. 22, Y POSTES METALICOS GALVANIZADOS CAL 20, DE 9.20 CMS. CON APLICACIÓN DE CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS, CAPA UNIFORME DE 2MM DE REDIMIX EN TODA LA SUPERFICIE. **ESPESOR FINAL DEL MURO 10.47CMS**
1.7	**MURO MIXTO DE 1 CARA DE TABLERO DE YESO FIRECODE TIPO C DE 1/2" Y 1 CARA DE TABLERO ANTI-MOHO DE 1/2". ACABADO INTERIOR** NIVEL 4, COMPUESTO DE CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL. 22, Y POSTES METALICOS GALVANIZADOS CAL. 20, DE 9.20 CMS. CON APLICACIÓN DE CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS, CAPA UNIFORME DE 2MM DE REDIMIX EN TODA LA SUPERFICIE. **ESPESOR FINAL DEL MURO 12CMS** CON COLCHONETA DE LANA MINERAL. APLICACION DE CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS, CAPA UNIFORME DE 2MM DE REDIMIX EN TODA LA SUPERFICIE.
1.8	**MURO LAMBRIN DE TABLERO DE YESO FIRECODE TIPO C DE 1/2".** ACABADO NIVEL 4, COMPUESTO DE CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL. 22, Y POSTES METALICOS GALVANIZADOS CAL. 20, DE 4.10 CMS. CON APLICACIÓN DE CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS, CAPA UNIFORME DE 2MM DE REDIMIX EN TODA LA SUPERFICIE. **ESPESOR FINAL DEL MURO 5.37CMS**
1.9	**MURO LAMBRIN DE TABLERO ANTI-MOHO DE 1/2"** , ACABADO NIVEL 4, COMPUESTO DE CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL. 22, Y POSTES METALICOS GALVANIZADOS CAL. 20, DE 4.10 CMS. CON APLICACIÓN DE CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS, CAPA UNIFORME DE 2MM DE REDIMIX EN TODA LA SUPERFICIE. **ESPESOR FINAL DEL MURO 5.37CMS**
1.10	**MURO MIXTO DE 1 CARA DE TABLERO DE YESO FIRECODE TIPO C DE 1/2" Y CARA EXTERIOR DE TABLERO DE CEMENTO DE 1/2". ACABADO INTERIOR** NIVEL 4, COMPUESTO DE CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL. 22, Y POSTES METALICOS GALVANIZADOS CAL. 20, DE 9.20 CMS. CON APLICACIÓN DE CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS, CAPA UNIFORME DE 2MM DE REDIMIX EN TODA LA SUPERFICIE. **ACABADO EXTERIOR** CAPA UNIFORME DE 2MM DE BASECOAT EN TODA LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE MEMBRANA TYVEK. **ESPESOR FINAL DEL MURO 12CMS** CON COLCHONETA DE LANA MINERAL. APLICACION DE CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS, CAPA UNIFORME DE 2MM DE REDIMIX EN TODA LA SUPERFICIE.
1.11	**MURO LAMBRIN DE TABLERO DE CEMENTO DE 1/2".** COMPUESTO DE CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL. 22, Y POSTES METALICOS GALVANIZADOS CAL 20, DE 9.20 CMS. CON CAPA UNIFORME DE 2MM DE BASECOAT EN TODA LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE MEMBRANA TYVEK. **ESPESOR FINAL DEL MURO 10.47 CMS.** **EN ANTEPECHO DE MUROS DE PATIO VER PLANO AL-26**
1.12	**MURO DE CELOSIA. CELOSIA MODELO DOBLE ABOCINADA DE 20"20"10 CMS DE ESPESOR.** COLOCADO CON MORTERO DE ARENA CEMENTO DE UNA RESISTENCIA A F'c=100 Kg/ cm² Y JUNTAS UNIFORMES DE 1.50 ± 0.30 cms. CON REFUERZOS METÁLICOS. VER PLANOS DE HERRERIA
	CAN DE MADERA DE PINO DE 2"x1" x 3.00 m DE ALTURA PARA REFUERZO EN MARCO DE PUERTAS

Ciudad de las niñas y niños

Gobierno de Zapopan

Obras Públicas e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

P dfucrfdd]dfIfq=

P Ifucrfdd]dfIfq

Hvshfl]Ifdfirqhv=

A — IQGIFD NMH

57B3 — IQGIFD FRWD D NMHV

57B3 — IQGIFD FRWD D SDØRV

QSW=,3Z8 — IQGIFD QIXHOGHSVR WHUF IQDGR 1

QVO=,7Z3 — IQGIFD QIXHOVXSHUSU GHCRVD1

QCEO=,5Z3 — IQGIFD QIXHOGHCHFKR EDWH GHCRVD1

QSI=,5Z3 — IQGIFD QIXHOGHSCDIRQ1

QS+=,3k3 — IQGIFD QIXHOGHSUHWD1

QF=,5k8 — IQGIFD QIXHOGHPHUDDP IMQWR 1

N: +0.00 — IQGIFD QIXHOHQ FRUWH R DO]DGR 1

NF: +0.00 — IQGIFD QIXHOGHIIUP H1

A — IQGIFD DMKVWH GHPDWHUDO1

IQGIFD FDPEIR GHPDWHUDOHQ PXUR

IQGIFD FDPEIR GHPDWHUDOHQ SVR 1

IQGIFD IQIFR GHGHVSMPH1

IQGIFD GHVQZWHOHQ SVR 1

IQGIFD GHVQZWHOHQ SCDIRQ1

IQGIFD SHQGSMQWR FRUUMQWHGHDJXD1

1 DUUDFDOSØUS — IQGIFD IZHQMIIFDFIRQ GHFRUWH1IQGIFD XEIFDFIRQ GHFRUWH#OSCDQR,

1 DUUDFDOSØUS — IQGIFD OD YSWD SDUD DQ]DGR XEIFDFIRQ HQ SCDQR 1

1 DUUDFDOSØUS — IQGIFD IZHQMIIFDFIRQ GH GHMDOOH XEIFDFIRQ HQ SCDQR 1

6WRGDVDVFRWDV\ QZHWVRQ HQ PMWRV#W,

SUWH SCDQR SHWMQIFD DIRQ JUXR PDVDFPØ GHSCDQR VSRU OR TXHGHSH" GHSRW FRQMQWRHQ FRQ WH VUHSH" YHUIIFDVWH#FELQ FRQ VFRUWVRQ QMQWV SCDQ VIWMUXFWUOVW\ GHIQWMDDFRQWVFXDOTXSU QDVUHSUQFD GHSH" FRQXWMDVWFRQ OD GHSFFQ GHRRDO1

6WRGDVDVFRWDV\ QZHWVRQ HSH"Q VRZYHUIIFDGDV\ UHVDGDVHQ FDFRS1

Qrp sub ghosur|hfw=

FrqvwxfffIq ghofhqwur gh dvbqfIq/dfrp sdÁdp Ixqw | qhvdurur sdud sharqdv frq wuvwurqr ghshvhfwr dxwnnd | reuvfrp sdnp hqehkUv/ hvdled 34/ asurcqqj dfIq DyIJ xdgdoxsh2euvdgdJ xdgdoxsh/frcqlH Frdqdvgh al Sulp dyhurl/P xqZ Ir k r gh]desrsdq/Mdkvfr

Frqwuqlqr ghoesdqr=

Scdqwd D}rwhd 0 DœdÁÃhuÞ

Qr1Frqwuwr=

GR SIDP XQ 0FXVP D [0IP 0OS 04905356

Ghlnfwurgh Reuvs0edfdvh IqIuhvwxfwurl=

Iqj lIvp dhcMÜxuhjxlFdvwÁÃhgd

Mhihgh uX qIqdg gh Hvwqgkv | Sur|hfwr=

Dut1Hgz Iq Djxl1uHvfdwho

Mhihgh Ghnd= | Uhvwrqvdeh gh sur|hfwr=

Dut1DdmwqqgurWdsÁlR ednnl | Dut1OxlvDqjhoHjxlJfip h}

XeIdfIq=
SurcDyIJ xdgdoxsh V2Q/Frcqlu Frdqdvgh al
Sulp dyhurl/FIS178399/]dsrsdq/Mdkvfr

Qruh= | Ihfkd= djrwr 5356

Hvfdwl= 4458 | GR SIQ353

DfrwdIfqqhwp hwuv | Pdlyh= | QOp hur=

UhylVIq= 34

D0037