




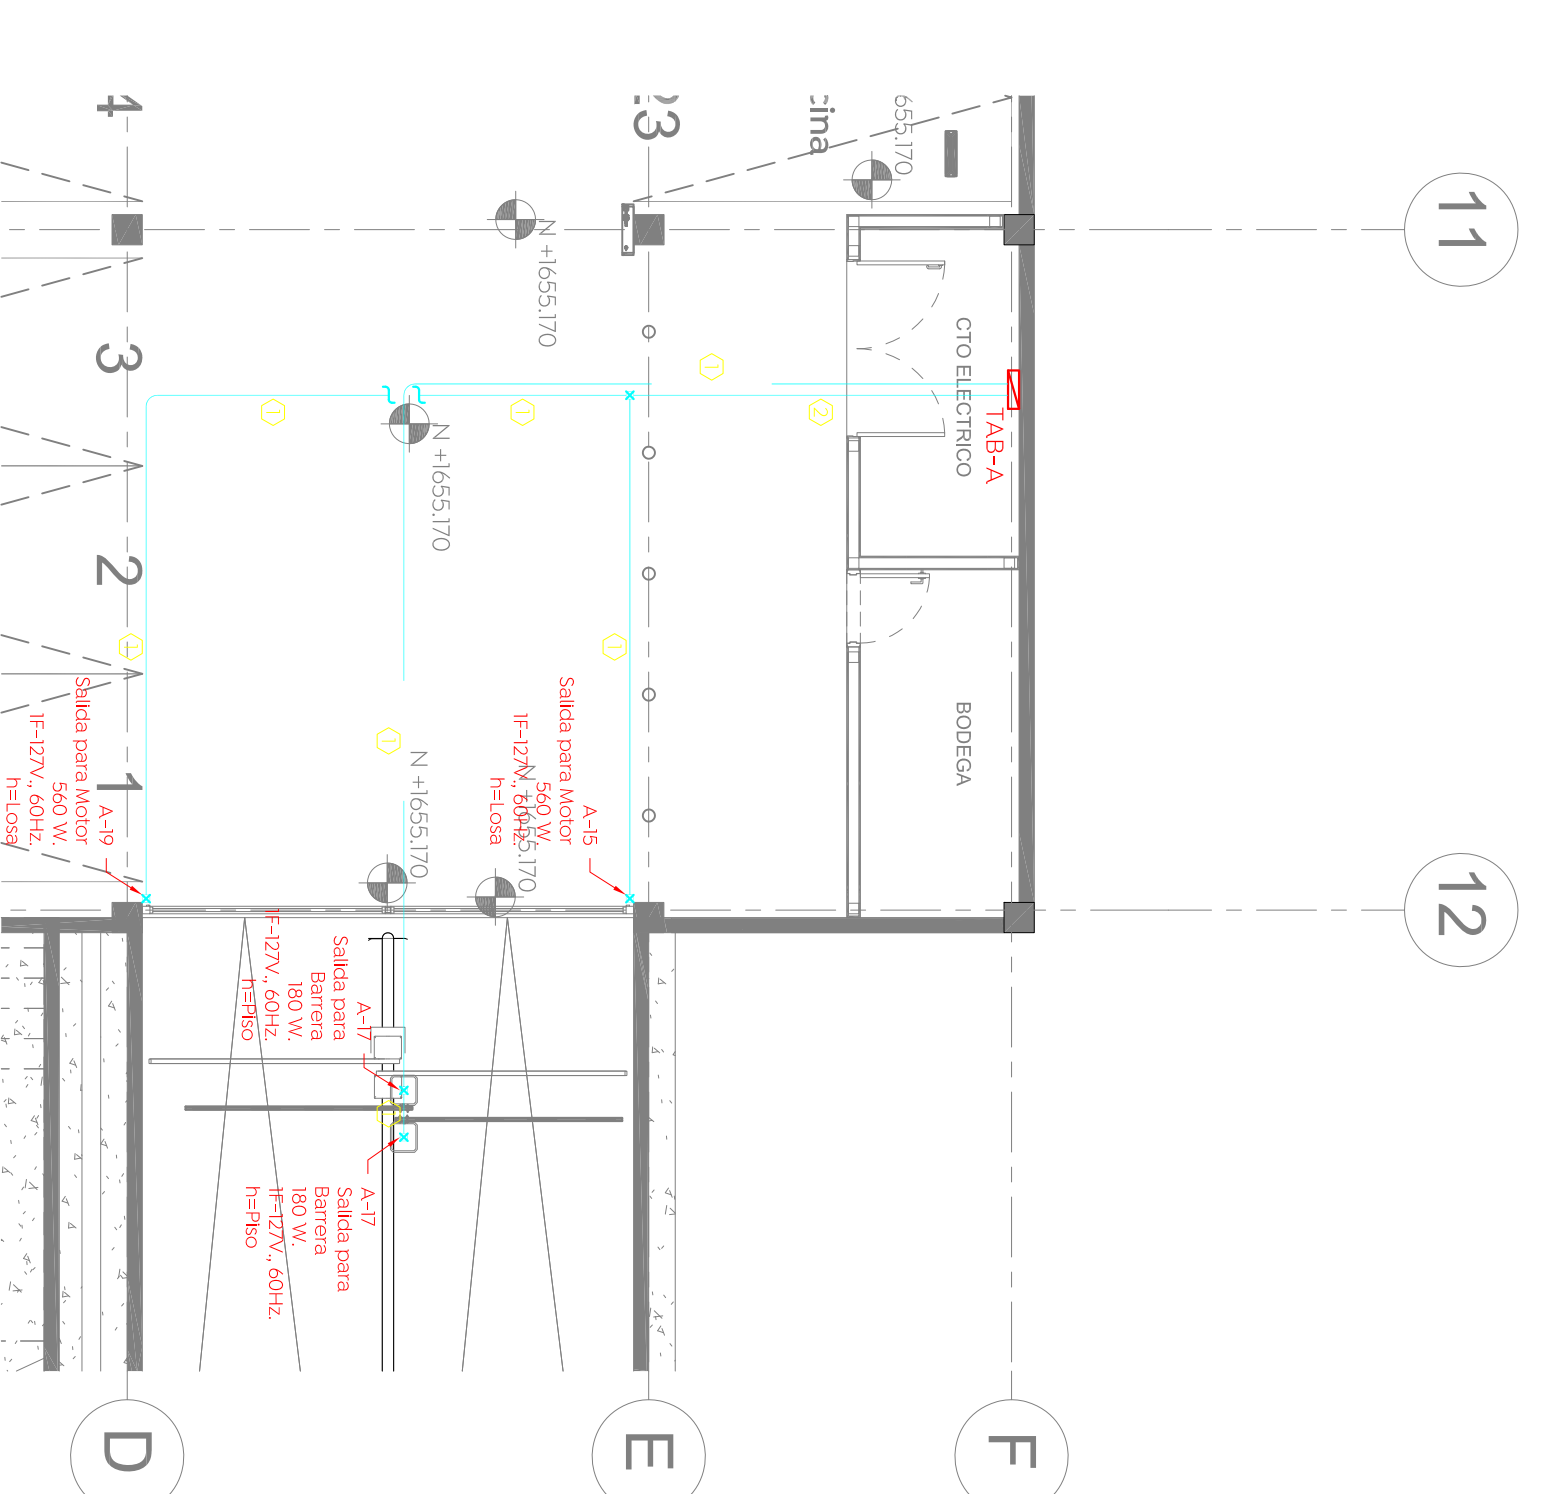

INSTALACION ELECTRICA A EQUIPOS DE SISTEMAS ESPECIALES - PLANTA BAJA
Esc: 1:100

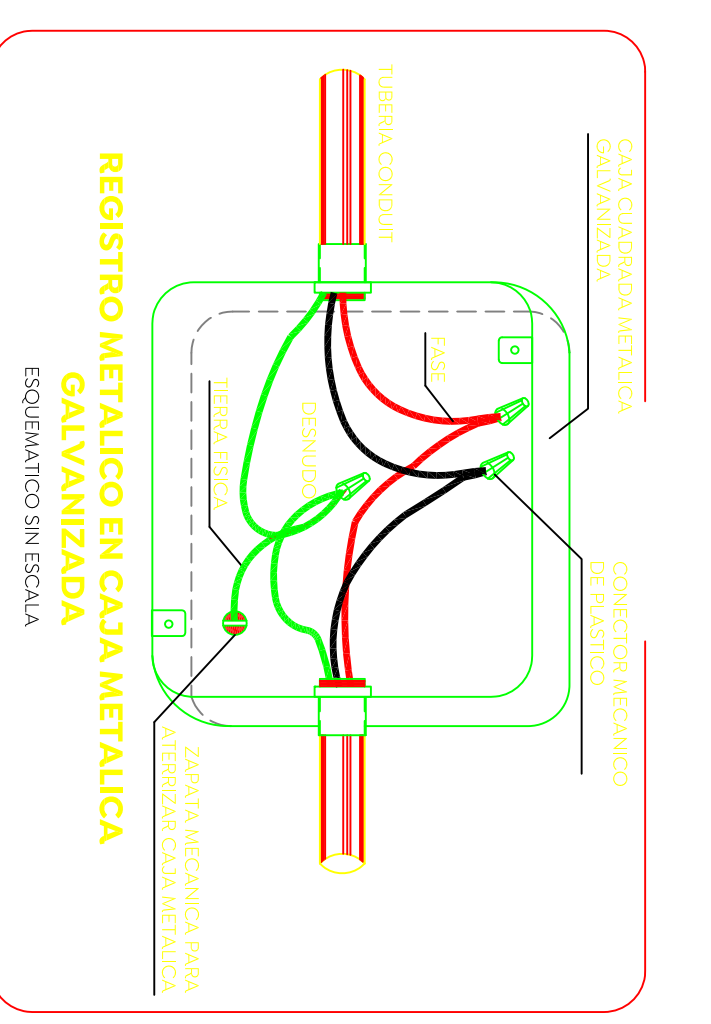

INSTALACION ELECTRICA A EQUIPOS DE SISTEMAS ESPECIALES - SOTANO
Esc: 1:100

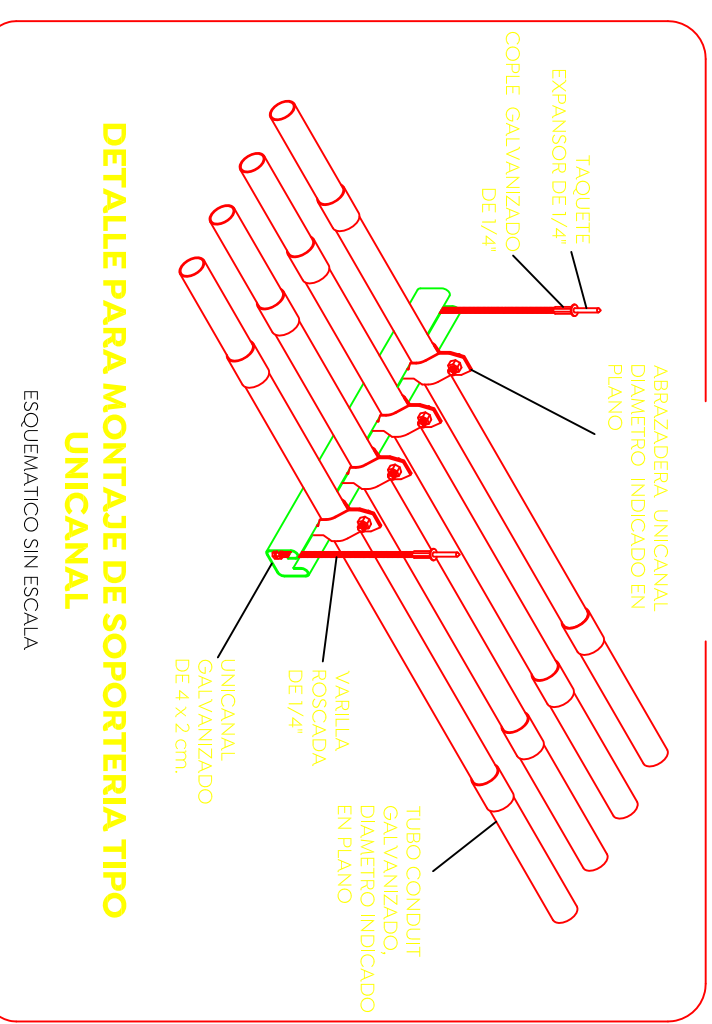

Macrocategorización:

Microcategorización:

Simbología

CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO SECCIONADO POR TUBO CONDUIT GALVANIZADO INDICADO.

CANALIZACION A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC SERVICIO INDICADO.

CAJA, REGISTRO, CARGADERO, GALVANIZADA, RESERVA, Y 34-80) DE LA NOMIA NOM-001-SE03-2002.

TABLEROS TIPO NO. DE SOBREPONER DE 42 ESPACIOS ZAPATAS PRINCIPALES 22X4, CATALDOO N04-41255.

TABLEROS TIPO NO. DE SOBREPONER DE 42 ESPACIOS ZAPATAS PRINCIPALES 22X4, CATALDOO N04-41255.

Identificación	Condición
1	2-33mm ² 10 AVIGO TL. 1-33mm ² 10 AVIGO TL. 01-2mm ² 9-4710
2	4-33mm ² 10 AVIGO TL. 1-33mm ² 10 AVIGO TL. 01-2mm ² 13-4710
3	2-133mm ² 16 AVIGO TL. 1-33mm ² 10 AVIGO TL. 01-2mm ² 9-4710

NOTAS

- TODAS LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEBERAN CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LA NOMIA NOM-001-SE03-2002.
- REQUIERA ALGUNA MODIFICACION EN SU TRAYECTORIA EL INSTALADOR BEBERA. COORDINARSE CON EL PROYECTO O ARQUITECTO.
- CONDICION DE COLORES: NEGRO, NIEVO, PASSE-ROJO, PASSE-CAZUL, NEUTRO, BLANCO O GRIS. TIRAR DESPUES DE VERDE PARA CABLES CABLES CON UNO DE LOS COLORES SIGUIENTES: VERDE, VERDE/AMARILLO/ROJO, VERDE/AMARILLO/ROJO/NEUTRO, VERDE/AMARILLO/ROJO/NEUTRO, VERDE/AMARILLO/ROJO/NEUTRO/GRIS.
- LAS CALAS DEBERAN SER DE DIMENSIONES MINIMAS DE 100x80mm. LAS CALAS DEBERAN SER DE TIPO RESORZADA, DISTRIBUCION DE ACUERDO A LAS TABLAS 34-406 Y 34-409 DE LA NOMIA NOM-001-SE03-2002.
- LAS CALAS DEBERAN SER DE TIPO RESORZADA, DISTRIBUCION DE ACUERDO A LAS TABLAS 34-406 Y 34-409 DE LA NOMIA NOM-001-SE03-2002.
- LAS UBICACIONES DE LOS EQUIPOS SON TOMADAS DEL PROYECTO DE ALTERNATIVAS PARA LAS ESPERAS, VERIFICAR UBICACION Y MONTEAJE DEL PATRÓN.

Materia del proyecto:
Contribución del centro de servicios, administración y mantenimiento para personas con discapacidad en el uso de espacios públicos y áreas de recreación, área de rehabilitación y áreas de atención a personas con discapacidad en el uso de espacios públicos y áreas de recreación, área de rehabilitación y áreas de atención a personas con discapacidad en el uso de espacios públicos y áreas de recreación.

Contenido del plano:
Instalación Eléctrica a Equipos de Sistemas Especiales - Sotano y Planta Baja

No. Contrato: DOP-MUN-CUSMAX-IML-P-176-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Art. Edwin Aguilar Escatell
 jefe de área:
Ing. Adriad Ygeal

Responsable del proyecto:
Ing. Yanesa Guadalupe Martínez López

Controla Soto
Guillermo Soto

Escalera:
1:100

Fecha:
Agosto 2023

Nombre:
DOP-016

Asociación:
Metros

Revisión:
01

Proyecto:
IE-208

