


SIMBOLOGIA

Especificaciones:

- CONDUCTO SUPLEX POLARIZADO 15x10 P.O.C.A. NEMA 5-25K TERMOPLÁSTICA, MODELO 8000-SW COLOR BLANCA CONDUCTILIDAD TIPO SE
- CANALIZACIÓN A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC SERVICIO SOPORTADO EN 950 T/PO FOR MEDIO DIÁMETRO INCANALADO
- CAJA REGISTRO CLASIFICADA GALVANIZADA, REGONZA, DIMENSIONADA DE ACUERDO A LAS TABLAS 3H-4H8 Y 3H-8H0 DE LA NORMA NOM-001-SEDEC-2002
- TABLEROS TIPO NO DE SOBREPONER DE 30 ESPACIOS, 24x14x1.5 PANELES ISOL. CATALADO NORMASUDLOS.

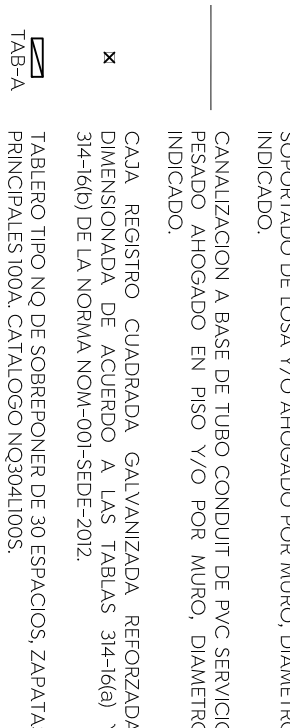

NOMENCLATURA

— LINEA TABLERO O CENTRO DE CARGA.
 C1— LINEA NÚMERO DE CIRCUITO.
 gFCO/1m/20m— LINEA ALTIMETRIA DE INSTALACION.
 — LINEA TIPO DE SALIDA.

Cédula de cableado

Identificación	Conducción
1	4-3.3mm ² (12 AWG) C.L.
2	1-3.3mm ² (12 AWG) TFD C.L.
3	6-3.3mm ² (12 AWG) C.L.
4	6-3.3mm ² (12 AWG) C.L.
5	1-3.3mm ² (12 AWG) TFD C.L.
6	6-4.52mm ² (10 AWG) C.L.
7	6-4.52mm ² (10 AWG) C.L.
8	6-4.52mm ² (10 AWG) C.L.
9	2-3.3mm ² (12 AWG) C.L.
10	4-4.52mm ² (10 AWG) C.L.
11	07-20mm ² (14 AWG) C.L.

Nota: Consultar el contenido del expediente de proyecto y planos para la correcta interpretación de los símbolos y abreviaturas. El presente documento es de uso interno y no debe ser distribuido fuera del ámbito de la oficina de la Ingeniería y el Diseño de Obras Públicas e Infraestructura.

Instalación Eléctrica de Contactos Normales - Sotano

DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-1TR-2023
 Director de Obras Públicas e Infraestructura.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda
 Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos.

Arq. Edwin Aguilar Escatell
 Jefe de Área.

Ing. Ashraf Ygael Gutrralazo
 Responsable del Proyecto.
 Ing. Yanesa Guadalupe Martínez López

Director: Guadalupe S/N, Colonia Colinas de la Primavera, C.P. 45066 / Zapotlán, Jalisco

