

LUMINARIAS

SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIÓN	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIÓN	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIÓN
L-A	LUMINARIA REGONDA DE SOBREPONER CON LAMPARA LED DE 8W, 100-240V, 850LM, 3000K, ACERCIAMIENTO BLANCO. MODELO LUANA 19114L. CLAVE: L237HIO. H/SOBREPONER EN PLACÓN.	L-B	LUMINARIA REGONDA DE SOBREPONER CON LAMPARA LED DE 10W, 3000K, 100-240V, 800LM, 3000K, ACERCIAMIENTO COLORES BLANCO. MODELO REDEFINIDA. H/SOBREPONER EN PLACÓN.	L-C	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.
L-D	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.	L-E	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.	L-F	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.
L-G	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.	L-H	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.	L-I	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.
L-J	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.	L-K	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.	L-L	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.
L-M	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.	L-N	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.	L-O	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.
L-P	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.	L-Q	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.	L-R	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.
L-S	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.	L-T	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.	L-U	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.
L-V	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.	L-W	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.	L-X	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.
L-Y	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.	L-Z	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.	L-AA	LUMINARIA DE SUSPENSIÓN, 2 MODELOS. TIPO TUBE DOWN, CON CLAVE (1666)H/H/SOBREPONER EN PLACÓN.



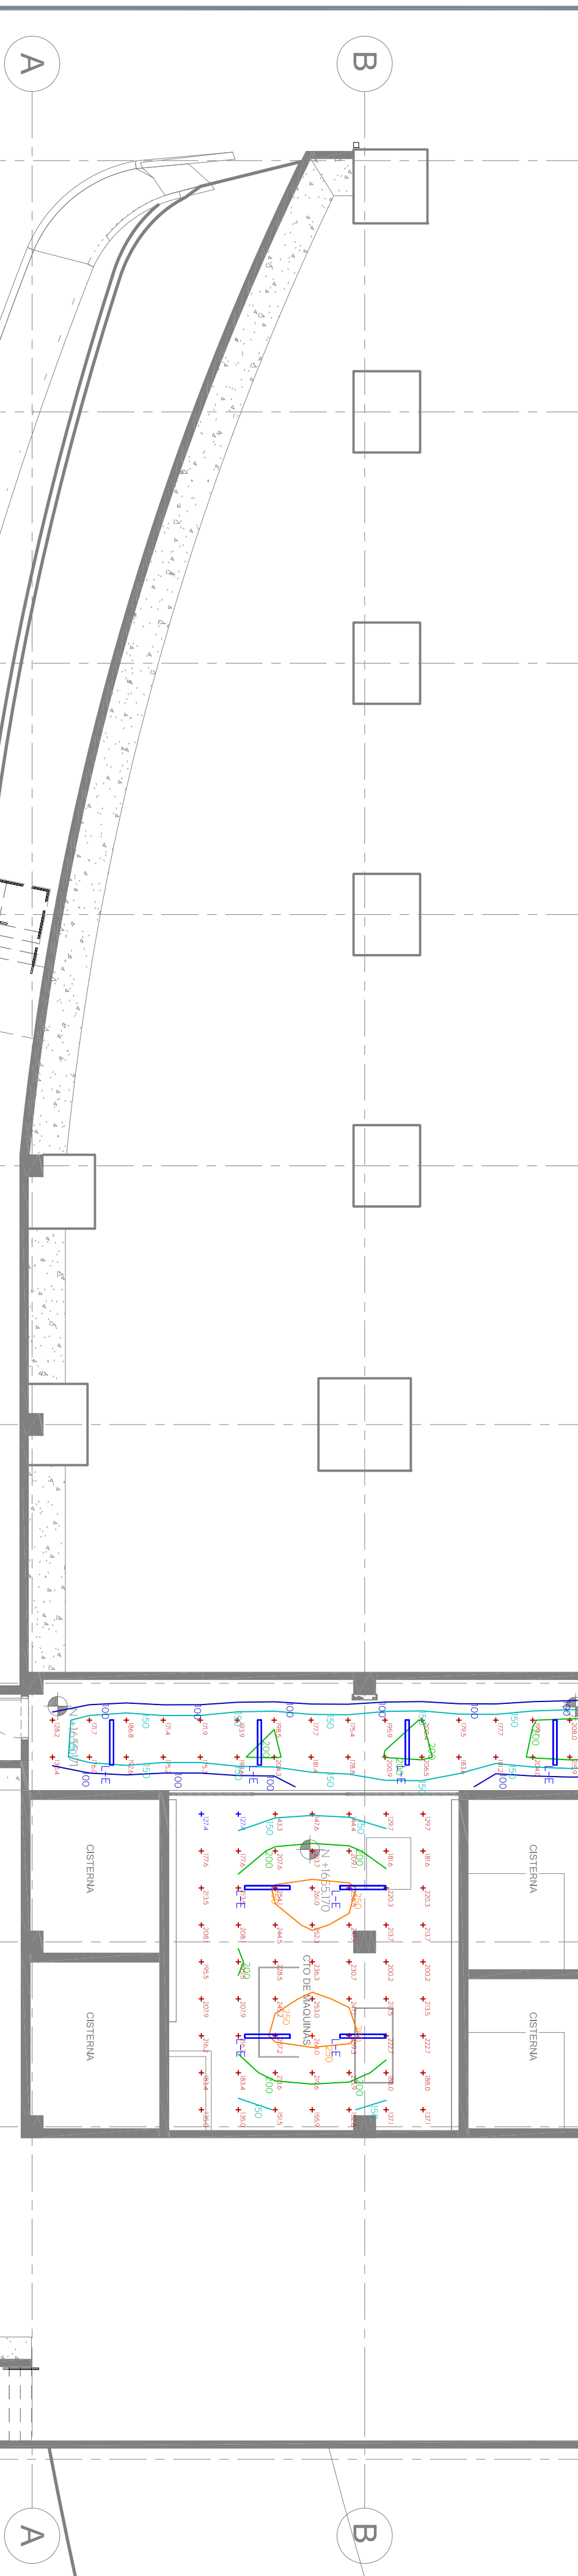


TABLA NIVELES DE ILUMINACION - SOTANO

Símbolos	Avg	Max	Min	Max/Min	Avg/Min
BORDERIA SOTANO	16.53 Lux	16.53 Lux	9.72 Lux	1.81	1.81
BORDERIA SOTANO	12.83 Lux	12.83 Lux	12.72 Lux	2.31	1.61
CUARTO DE MAQUINAS	23.52 Lux	23.52 Lux	23.53 Lux	1.31	1.31
CUARTO ELECTRICOS SOTANO	20.12 Lux	20.12 Lux	19.98 Lux	1.31	1.31
DESCANSO SOTANO	20.12 Lux	20.12 Lux	19.98 Lux	1.31	1.31
SOTANO	20.12 Lux	20.12 Lux	19.98 Lux	1.31	1.31

TABLA NIVELES DPEA - SOTANO

Power Density Statistics	Avg	Max	Min	Max/Min
BORDERIA SOTANO	30.00 W	42.47 W	3.8 W/m ²	11.52 m
BORDERIA SOTANO	120.00 W	44.97 W	2.69 W/m ²	18.94 m
CUARTO DE MAQUINAS	44.97 W	2.69 W/m ²	18.94 m	32.77 m
CUARTO ELECTRICOS SOTANO	160.00 W	42.30 W/m ²	32.77 m	32.77 m
DESCANSO SOTANO	160.00 W	42.30 W/m ²	32.77 m	32.77 m
SOTANO	320.00 W	176.95 W/m ²	100 W/m ²	202.20 m

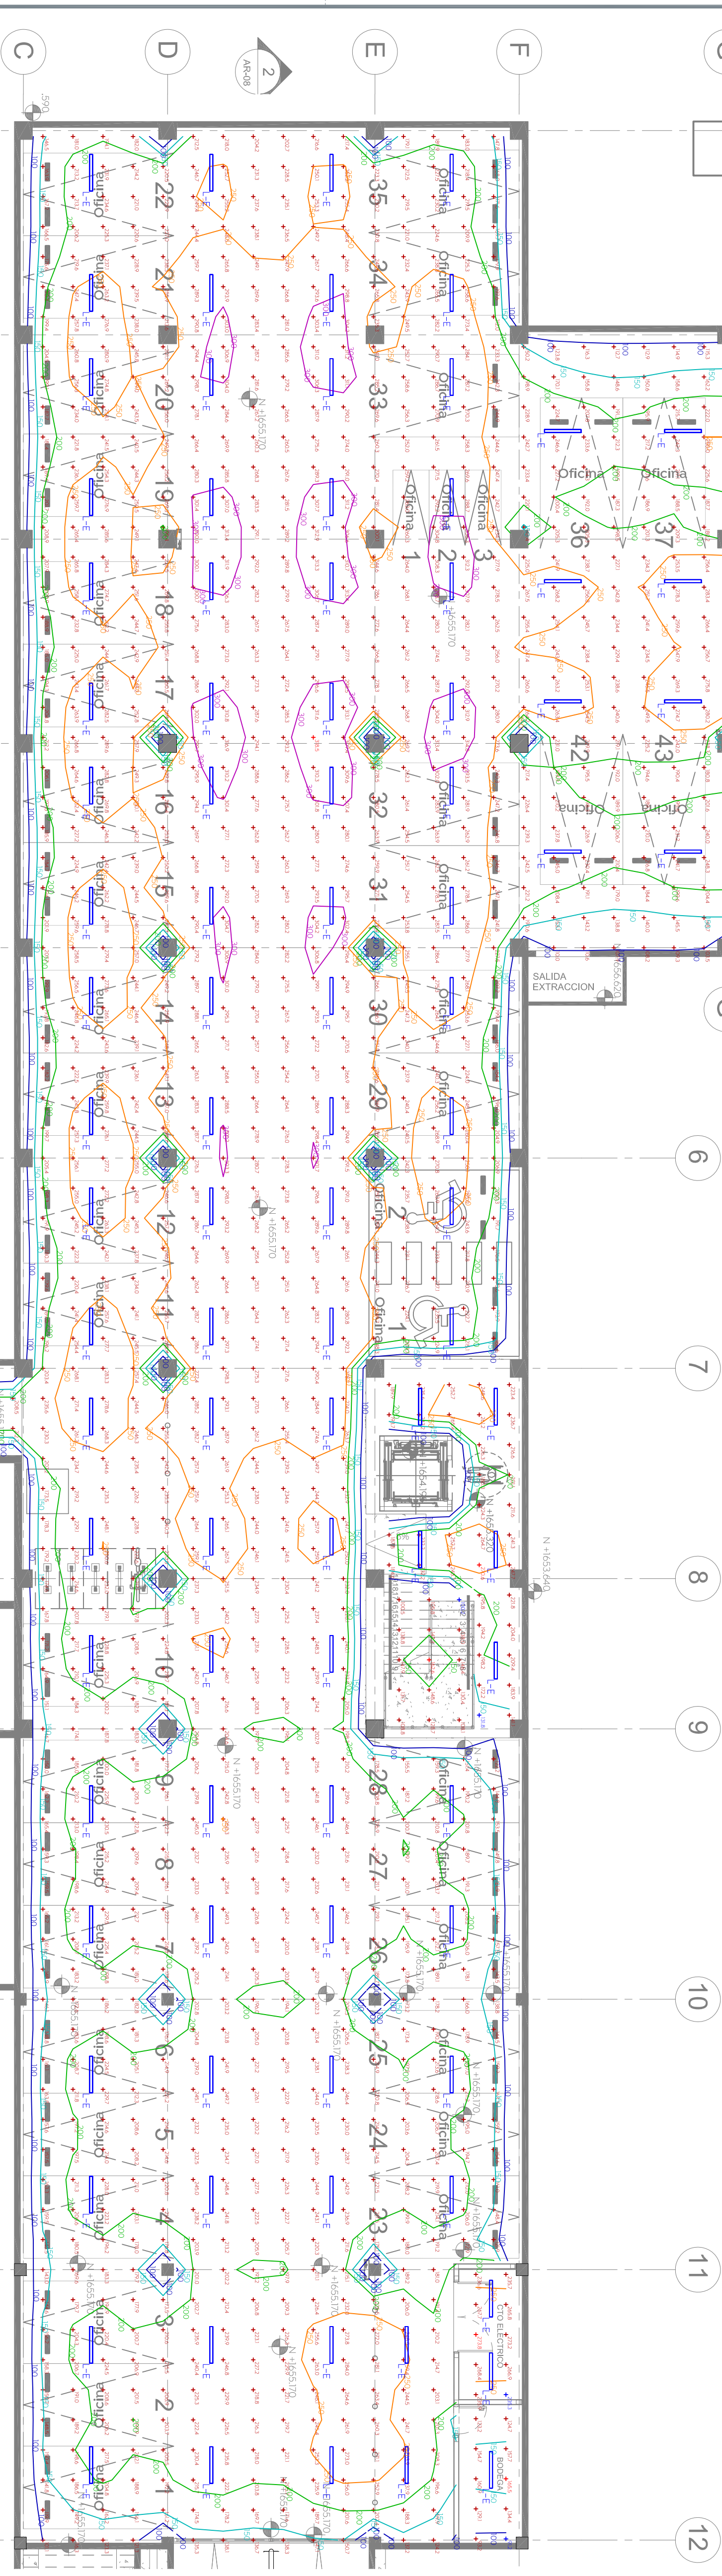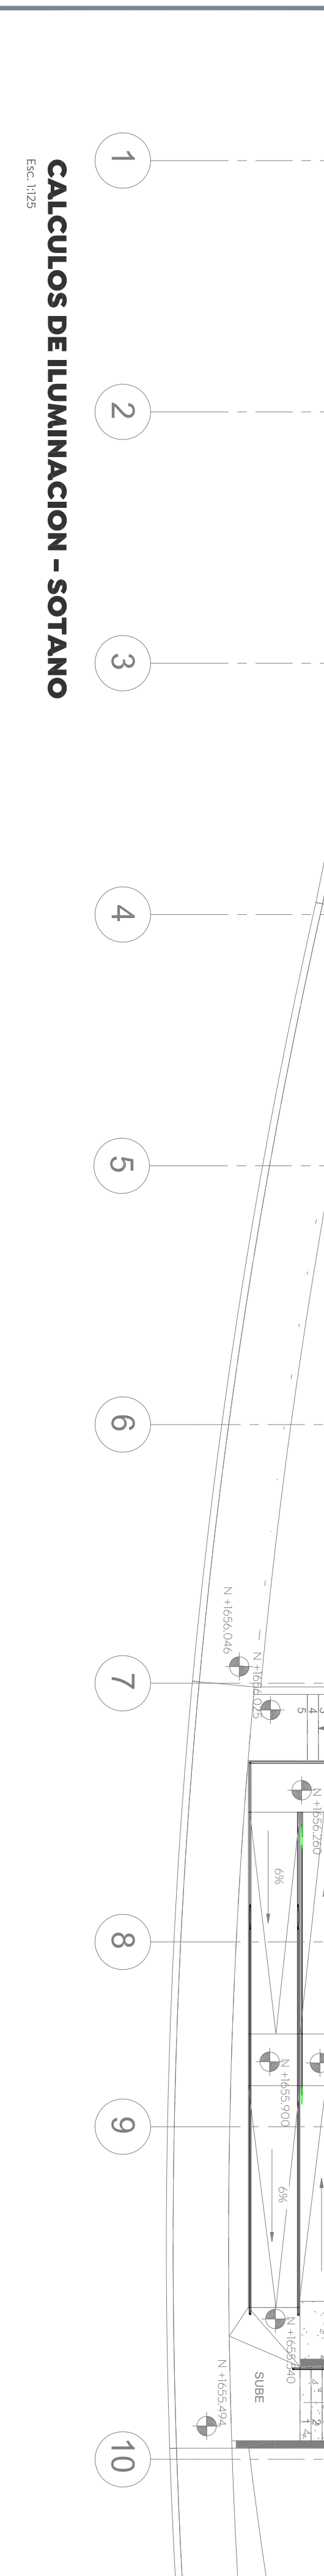

CALCULOS DE ILUMINACION - SOTANO

Macroclocalizador:

Microclocalizador:

Especificaciones:

Cálculo de Iluminación - Sótano

No. Contrato: DOP-MUN-CUSMAX-IMI-P-116-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Art. Edwin Aguilar Escatel

Yefe de área:

Ing. Ahmad Ygael Gurrola Soto

Responsable del proyecto:

Ing. Yanesa Guadalupe Martínez López

Monitoreo del proyecto:

Contribución del centro de atención, acompañamiento y asistencia para asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos, económicos y de seguridad de las obras, con el fin de garantizar la satisfacción del usuario final.

Contenido del planeo:

Fecha: Agosto 2023

Escala: 1:75

Revisión: 01

IE-404

Nombre del proyecto:

Dirección del centro de atención, acompañamiento y asistencia para asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos, económicos y de seguridad de las obras, con el fin de garantizar la satisfacción del usuario final.

Contenido del planeo:

Calculos de Iluminación - Sótano