
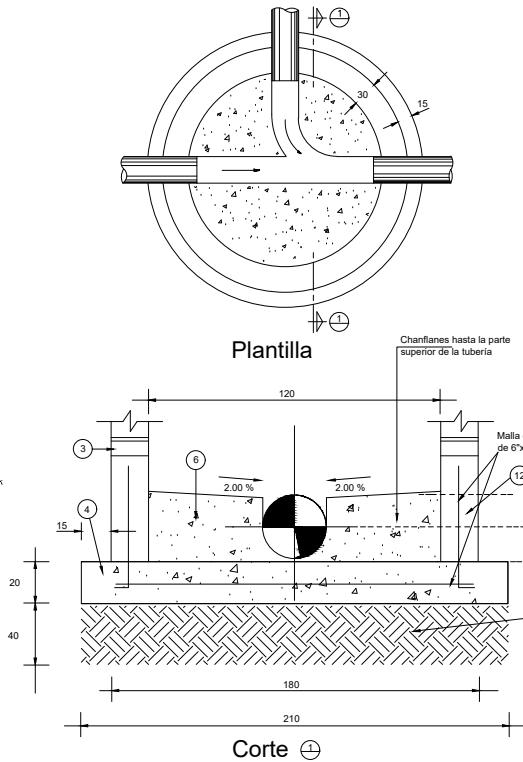
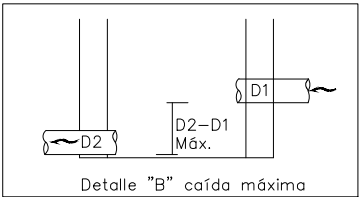


Especificaciones:


NOTA:
1.-PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE FUEGO, HUMOS O GASES TÓXICOS ENTRE UN ESPACIO Y OTRO, SE DEBERÁN TAPAR O SELLAR TODOS LOS HUECOS, PASOS Y ABERTURAS EN PAREDES, PISOS O TECHOS CON UN SISTEMA CONTRAFUEGO LISTADO ULRESISTENTE AL FUEGO POR UN MÍNIMO DE 2 HORAS

BAN = BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
STV = SUBE TUBO DE VENTILA

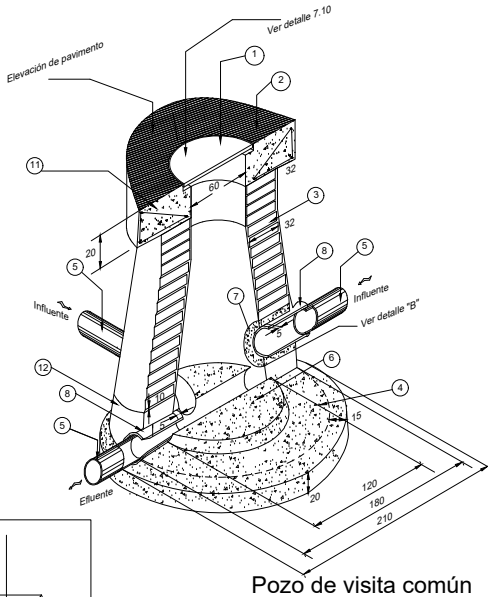


Detalle de pozo de visita común

Sin Escala

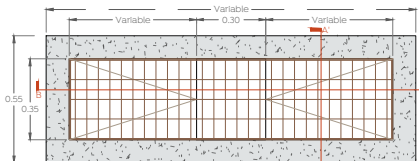

Boca de tormenta BT-1


Esc. 1:15

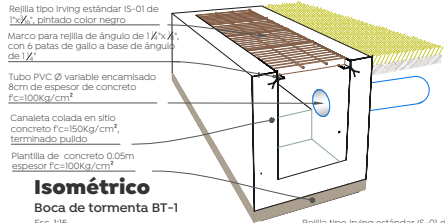

Isométrico

Boca de tormenta BT-1


Esc. 1:15

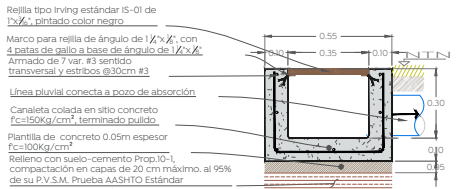

Sección A-A'

Boca de tormenta BT-1


Esc. 1:15

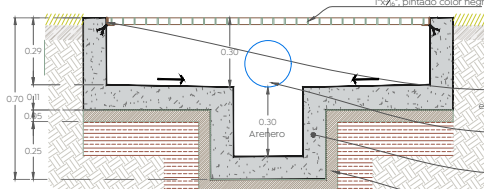

Sección B-B'


Boca de tormenta BT-1

Esc. 1:15

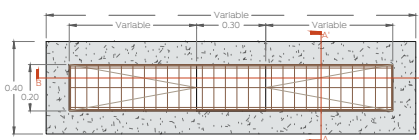

Boca de tormenta BT-2


Esc. 1:15

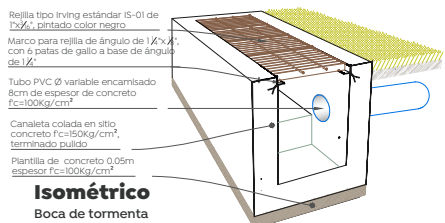

Isométrico

Boca de tormenta


Esc. 1:15

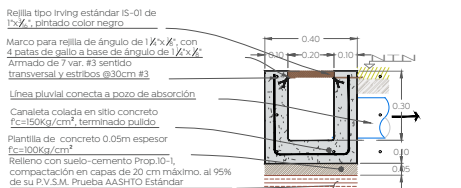

Sección A-A'

Boca de tormenta BT-2


Esc. 1:15

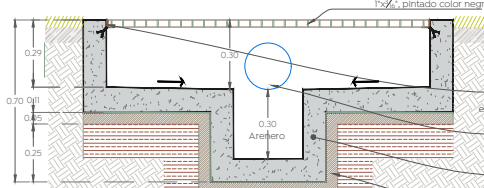

Sección B-B'


Boca de tormenta BT-2

Esc. 1:15

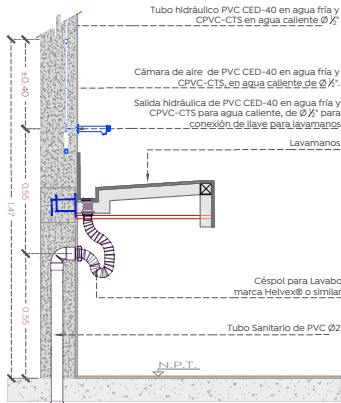

Instalaciones de lavamanos

Esc. 1:15

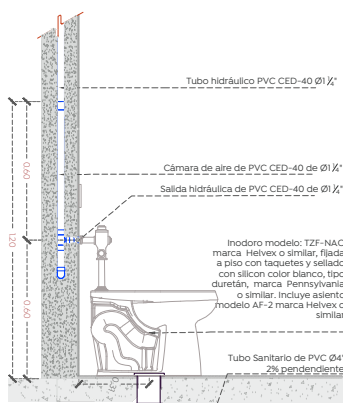

Instalaciones de inodoro

Esc. 1:15



VT 01

Tubo de venteo a base PVC Ø2" con malla mosquitera a 0.20m nivel losa terminada.

Esc. 1:10


Marco/tapa de registro elaborado con ángulo metálico sección 2 1/2"x2 1/2" armado con varillas #3 de refuerzo @ 10cm ambos sentidos y colado con concreto f'c=200kg/cm² a 8cm de espesor.

Contramarco de asentamiento de tapa de registro elaborado con ángulo metálico sección 3"x3"x1/2" Bala de cemento sección 5x5, concreto f'c=150kg/cm², adicionada con fibra de polipropileno en Prop. 140gr/m², para sentar marco de tapa.

Trampa de grasas, marca Helvex, modelo IG-40 o similar

Muros de block de jacreto en 14 cm de ancho (14x4x20cm) asentado al hilo con junta de mortero-arena prop. 1:3, repellado en interior y enlame pulido.

Firme de fondo, concreto f'c=150kg/cm², espesor 8cm, terminado pulido.

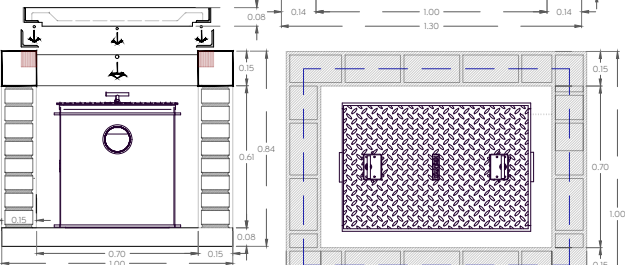

RG-10070

Registro sanitario para instalación de trampa de grasas

Esc. 1:15

Nombre del proyecto:
Construcción de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:

Detalles de instalación sistema sanitario en planta baja

No. Contrato:

DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-117-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área:

Ing. Adhah Yigael Gurrola Soto

Responsable del proyecto:

Ing. Andrés Martínez Gutierrez

Ubicación:

Avenida Moctezuma esquina Calle Hidalgo, Col. Hacienda del Tepeyac, Zapopan, Jalisco

Norte:



Fecha:

Octubre 2023

Escala:

Indicada

Acotaciones: Metros

Clave:

Número:

Revisión:

01

IS-02C