


ACABADOS EN MUROS



ACABADO BASE

- 1.1 MURO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 UNDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4. JUNTAS UNIFORMES DE 1.5 CM APROX Y ENARDECIDOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPOR 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR TERMINADOS CON APLANADO EN AMBAS CARAS TIPO QUEMADO MEDIO. ESPESOR FINAL 18 CM.
1.2 MURO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 UNDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPOR 1:4. JUNTAS UNIFORMES DE 1.5 CM APROX Y ENARDECIDOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPOR 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR TERMINADOS CON APLANADO TIPO QUEMADO MEDIO Y PINTURA VINILICA. ESPESOR FINAL 18 CM.
1.3 MURO DE TABLERO DE YESO FIRECODE TIPO C DE 12". ACABADO NIVEL 4. COMPUESTO DE CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL 22, Y POSTES METALICOS GALVANIZADOS CAL 20, DE 9.20 CMS. CON APLICACION DE CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS. CAPA UNIFORME DE 2MM DE REDIMIX EN TODA LA SUPERFICIE. ESPESOR FINAL DEL MURO 12 CM.
1.4 MURO DE TABLERO DE YESO FIRECODE TIPO C DE 12". ACABADO NIVEL 4. COMPUESTO DE CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL 22, Y POSTES METALICOS GALVANIZADOS CAL 20, DE 9.20 CMS. CON APLICACION DE CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS. CAPA UNIFORME DE 2MM DE REDIMIX EN TODA LA SUPERFICIE. ESPESOR FINAL DEL MURO 12 CM.
1.5 MURO PARA FACHADA DE CONCRETO F'c=2500 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A CALCULO ESTRUCTURAL DE 15 CM DE ESPESOR TERMINADO APARENTE. VER ALZADO DE MODULACION EN ALBAÑILERIAS.
1.6 MURO LAMBRIN DE TABLERO DE YESO FIRECODE TIPO C DE 12". ACABADO NIVEL 4. COMPUESTO DE CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL 22, Y POSTES METALICOS GALVANIZADOS CAL 20, DE 9.20 CMS. CON APLICACION DE CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS. CAPA UNIFORME DE 2MM DE REDIMIX EN TODA LA SUPERFICIE. ESPESOR FINAL DEL MURO 10.47 CM.
1.7 MURO MIXTO DE 1 CARA DE TABLERO DE YESO FIRECODE TIPO C DE 12" Y 1 CARA DE TABLERO ANCHO DE 12". ACABADO INTERIOR NIVEL 4. COMPUESTO DE CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL 22, Y POSTES METALICOS GALVANIZADOS CAL 20, DE 9.20 CMS. CON APLICACION DE CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS. CAPA UNIFORME DE 2MM DE REDIMIX EN TODA LA SUPERFICIE. ESPESOR FINAL DEL MURO 10.47 CM.
1.8 MURO LAMBRIN DE TABLERO DE YESO ANCHO DE 12". ACABADO NIVEL 4. COMPUESTO DE CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL 22, Y POSTES METALICOS GALVANIZADOS CAL 20, DE 9.20 CMS. CON APLICACION DE CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS. CAPA UNIFORME DE 2MM DE REDIMIX EN TODA LA SUPERFICIE. ESPESOR FINAL DEL MURO 10.47 CM.
1.9 MURO LAMBRIN DE TABLERO DE YESO ANCHO DE 12". ACABADO NIVEL 4. COMPUESTO DE CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL 22, Y POSTES METALICOS GALVANIZADOS CAL 20, DE 9.20 CMS. CON APLICACION DE CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS. CAPA UNIFORME DE 2MM DE REDIMIX EN TODA LA SUPERFICIE. ESPESOR FINAL DEL MURO 10.47 CM.
1.10 MURO MIXTO DE 1 CARA DE TABLERO DE YESO FIRECODE TIPO C DE 12" Y 1 CARA EXTERIOR DE TABLERO DE CEMENTO DE 12". ACABADO INTERIOR NIVEL 4. COMPUESTO DE CANAL DE AMARRE GALVANIZADO CAL 22, Y POSTES METALICOS GALVANIZADOS CAL 20, DE 9.20 CMS. CON APLICACION DE CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS. CAPA UNIFORME DE 2MM DE REDIMIX EN TODA LA SUPERFICIE. ACABADO EXTERIOR CAPA UNIFORME DE 2MM DE BASECOT EN TODA LA SUPERFICIE Y APLICACION DE MEMBRANA TYVEK. ESPESOR FINAL DEL MURO 12 CM.
1.11 MURO DE CELOSIA. CELOSIA CONCRETO MODELO DHO FORMATO DE 30\*30\*10 CM DE ESPESOR. COLOCADO CON MORTERO DE ARENA CEMENTO DE UNA RESISTENCIA A FORTESIGUI UN 20. JUNTAS UNIFORMES DE 1.50 ± 0.30 CMS. CON REFUERZOS METALICOS. VER PLANOS DE HERRERIA.
1.12 COLUMNA DE CONCRETO. VER PLANOS ESTRUCTURALES.

ACABADO INTERMEDIO

- 2.1 PARA COLUMNAS INTERIORES. APLICACION PREVIA DE PASTA FINA BLANCA DE YESO PARA CUBRIR IMPERFECCIONES.

ACABADO FINAL

- 3.1 PARA MUROS EXTERIORES E INTERIOR. CON PINTURA VINIL-ACRILICA PRO 1000 PLUS COLOR RECINTO 277-01. PREPARACION DE AREA. FONDEO. APLICADA A DOS MANOS. SOBRE SELLADOR VINILICO. S.M.A.
3.2 PARA MUROS GENERALES. CON PINTURA VINILICA COLOR RECINTO 277-01. PREPARACION DE AREA. FONDEO. APLICADA A DOS MANOS. SOBRE SELLADOR VINILICO. S.M.A.
3.3 PARA MUROS DE ACENTO. CON PINTURA VINILICA COLOR PAULA 126-04. PREPARACION DE AREA. FONDEO. APLICADA A DOS MANOS. SOBRE SELLADOR VINILICO. S.M.A.
3.4 PARA MUROS DE ACENTO. CON PINTURA VINILICA COLOR TUERA 168-02. PREPARACION DE AREA. FONDEO. APLICADA A DOS MANOS. SOBRE SELLADOR VINILICO. S.M.A.
3.5 PARA MUROS DE ACENTO. CON PINTURA VINILICA COLOR PETRICOR 324-03. PREPARACION DE AREA. FONDEO. APLICADA A DOS MANOS. SOBRE SELLADOR VINILICO. S.M.A.
3.6 REVESTIMIENTO DE LAMBRIN WPC. ACABADO TIPO MADERA. MOD. GRUPO SESMAR. PANEL DE 16 CM DE ANCHO X 200 CM DE LARGO (VER AJUSTE EN ALZADO). FLAJITA DE 2 CM DE ANCHO, 2 CM DE ESPESOR Y SEPARACION DE 1" ENTRE CADA UNA. ACABADO TIPO MADERA. COLOR: 96-03 S.M.A. (IGUALAR TONALIDAD DE LAMINADO MOD. NATURAL ASH 8843). COLOCAR DE PISO TERMINADO HASTA NIVEL DE PLAFON TERMINADO. ALINEAR CONTINUAR MURO A PLAFON (VER EN DETALLES DE MUROS-PLAFONES).
3.7 REVESTIMIENTO DE LAMBRIN WPC. ACABADO TIPO MADERA PARA MURO BAJO. MOD. GRUPO SESMAR. PANEL DE 16 CM DE ANCHO X 200 CM DE LARGO (VER AJUSTE EN ALZADO). FLAJITA DE 2 CM DE ANCHO, 2 CM DE ESPESOR Y SEPARACION DE 1" ENTRE CADA UNA. ACABADO TIPO MADERA. COLOR: 96-03 S.M.A. (IGUALAR TONALIDAD DE LAMINADO MOD. NATURAL ASH 8843). COLOCAR DE PISO TERMINADO HASTA NIVEL DE PLAFON TERMINADO. ALINEAR CONTINUAR MURO A PLAFON (VER EN DETALLES DE MUROS-PLAFONES).
3.8 PARA MURO O LAMBRIN ACABADO TIPO MADERA. CON TERMINADO LAMINADO. LINEA SEGMENTO COMERCIAL MOD. NATURAL ASH 8843 EN GRADO 20. CONSIDERAR ADHESIVO DE RESORCINOL. PARA SU APLICACION. COLOCAR DE PISO TERMINADO HASTA NIVEL DE PLAFON TERMINADO. (VER A DETALLE EN PLANOS DE CARPINTERIA). NOTA: MANTENER UNA SEPARACION DE 4 MM ENTRE HOJA Y HOJA CON EL MISMO LAMINADO.
3.9 PARA CELOSIA ACABADO TIPO MADERA. ANCLAJE A LOSA DE PISO CON SOLERA DE 7 X 30 Y ANCLAS DE REFRENDO SOLIDO DE 305 ANCLADOS EN GROUT Y REFUERZOS VERTICALES CON REDONDO SOLIDO DE 3/4" Y SOLDADO EN LA PARTE SUPERIOR EN REDONDO DE PIR DE 3/4". CONSIDERAR PRIMER ANTICORROSIVO Y ESMALTE COLOR NEGRO S.M.A. RECUBRIMIENTO A BASTIDOR CON 2 PIEZAS DE MDF DE 18 MM. DIMENSIONES 0.10 X 1.50 M. A PARTIR DE 0.75 M TERMINADO LAMINADO. LINEA SEGMENTO COMERCIAL MOD. NATURAL ASH 8843 EN GRADO 20. (VER A DETALLE EN PLANOS DE CARPINTERIA).
3.10 PARA CELOSIA ACABADO TIPO MADERA. ARMADA CON BASTIDOR DE MDF DE 18 MM. TERMINADO LAMINADO. LINEA SEGMENTO COMERCIAL MOD. NATURAL ASH 8843 EN GRADO 20. (VER A DETALLE EN PLANOS DE CARPINTERIA).
3.11 PARA MUROS EN BAÑOS. PORCELANATO EN FORMATO GRANDE. MOD. CITYLINE RECTIFICADO DARK GRAY. 59X59CM. ESTILO CEMENTO. COLOR GRAFITO. ACABADO MATE. PEGADO A MURO CON PEGAPISO. CON BOQUILLA SIN ARENA. IGUALAR A COLOR DE PISO. COLOCAR DE PISO TERMINADO HASTA NIVEL DE PLAFON TERMINADO. ALINEAR CONTINUAR EMBUQUILLADO DEL PISO A MURO. (VER ALZADO Y DESPIECE EN PLANO DE VISTA A DETALLE DE BAÑOS).
3.12 PARA MUROS EN CUARTO DE ASEO. PORCELANATO MOD. ASTRATO BLANCO. 20X20 M. PEGADO A MURO CON PEGAPISO. HASTA UNA ALTURA DE 1.80 M. CON APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE. PINTURA VINIL-ACRILICA PRO 1000 PLUS COLOR RECINTO 277-01. PREPARACION DE AREA. FONDEO. APLICADA A DOS MANOS. SOBRE SELLADOR VINILICO. S.M.A. DE 1.80 M. HASTA NIVEL DE PLAFON TERMINADO. (VER A DETALLE ALZADO Y DESPIECE EN PLANO DE ALBAÑILERIAS).
3.13 PARA BANCOS/ASH EN MUROS. AZULEJO BRICK GENÉRICO VOGA. MEDIDAS 7.5X3CM MOD. MB68284. COLOR BLANCO MATE. NO COLOCAR A JUNTA TRABAJADA MAYOR DEL 25%. UTILIZAR CRUCETAS AUTONIVELANTES PARA SU COLOCACION. UTILIZAR PASTA DE REJUNTE Y ADHESIVO RECOMENDADO POR LA MARCA PARA PEGADO EN MURO. LAVABOS: DE 0.90 M HASTA NIVEL DE PLAFON TERMINADO. BARRAS COCINA: (DE 0.90 M HASTA 1.80 M). (VER ALZADO Y DESPIECE EN PLANO DE VISTA A DETALLE DE MURO).
3.14 PARA MURO MOVIL. PANELES MOVILES ACUSTICOS. MOD. MUROFLEX. ACABADO EN TELA COLOR AZUL ELECTRICO DE LINEA S.M.A. (DE NPT HASTA 3.50 M) (VER ALZADO Y DESPIECE EN PLANO DE VISTA A DETALLE).
3.15 PARA MURO ACUSTICO. RECUBRIMIENTO ACUSTICO. ESPESOR DE 12 MM. PANEL DE 1.22 X 2.44 M. MOD. PYNOTEI. COLOR SOFT GRAY. APLICACION ESTILO GRUPO A 45. PATRON EN ROMBO SEGUN DISEÑO. (VER ALZADO Y DESPIECE EN PLANO DE VISTA A DETALLE DE MURO). (DENTRO DE LA CABINA DE AUDIO CONSIDERAR FORRAR LA CARA INTERIOR DE LAS PUERTAS PARA HOMOLOGAR ACABADO EN EL ESPACIO).
3.16 PARA MURO ACUSTICO. RECUBRIMIENTO ACUSTICO. ESPESOR DE 12 MM. PANEL DE 1.22 X 2.44 M. MOD. PYNOTEI. COLOR SOFT GRAY. APLICACION ESTILO GRUPO A 45. PATRON EN ROMBO SEGUN DISEÑO. (VER ALZADO Y DESPIECE EN PLANO DE VISTA A DETALLE DE MURO).
3.17 PARA MURO CON VINIL. ADHESIVO DECORATIVO CON PATRON DE FORMAS EN COLORES PASTEL. DISEÑO PREVIAMENTE APROBADO (CONSIDERAR VENTILADOR MAGEN PARA MAYOR CALIDAD). COLOCAR DESDE PISO TERMINADO HASTA NIVEL DE PLAFON TERMINADO. CONTINUAR-ALINEAR DIBUJO PARA SU COMPOSICION. (VER ALZADO EN PLANO DE VISTA A DETALLE DE MURO). CORROBORAR MEDIDAS EN SITIO.

Ciudad de las niñas y niños Gobierno de Zapopan Obras Públicas e Infraestructura Gestión Integral de la Ciudad

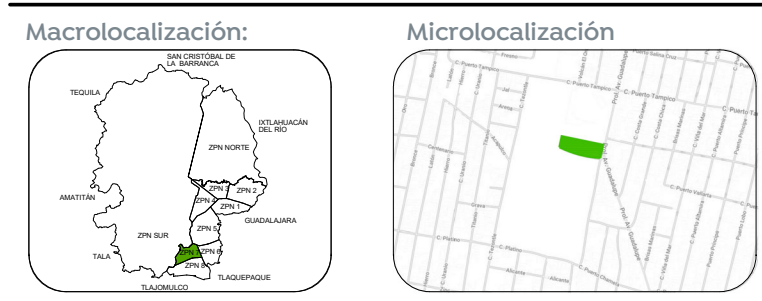


Table with 2 columns: Symbol and Description. It lists various technical specifications for wall finishes, including levels, materials, and construction details.

Project information section including: Nombre del proyecto: Construcción del centro de atención, acompañamiento y desarrollo para personas con trastorno del espectro autista y otras complementarias; Ing. Ismael Jáuregui Castañeda; Arq. Edwin Aguiar Escatel; Arq. Alejandro Tapia Olarra; Arq. Luis Angel Egula Gómez; Fecha: Agosto 2023; Escala: 1:125; Clave: MU-02.



1 ACABADOS EN MUROS - PLANTA BAJA ESCALA 1 : 125