Planta Baja
Ruta de Evacuación
Esc. 1:125

P.V.C. Trovicel con impresión en serigrafía. p.v.c. espumado

Contraste blanco fotoluminiscente. evacuación en serigrafía color flecha indicando el sentido de la ruta de evacuación.

(El número depende de la ruta) color contrastante blanco fotoluminiscente número de la ruta de evacuación en serigrafía).

Color de seguridad verde pantone 355 c.

Color contraste blanco fotoluminiscente. texto de " ruta de evacuación" en serigrafía.

P.V.C. Trovicel con impresión en serigrafía. p.v.c. espumado

Contraste blanco fotoluminiscente. evacuación en serigrafía color flecha indicando el sentido de la ruta de evacuación.

(El número depende de la ruta) color contrastante blanco fotoluminiscente número de la ruta de evacuación en serigrafía).

Color de seguridad verde pantone 355 c.

Color contraste blanco fotoluminiscente. texto de " ruta de evacuación" en serigrafía.

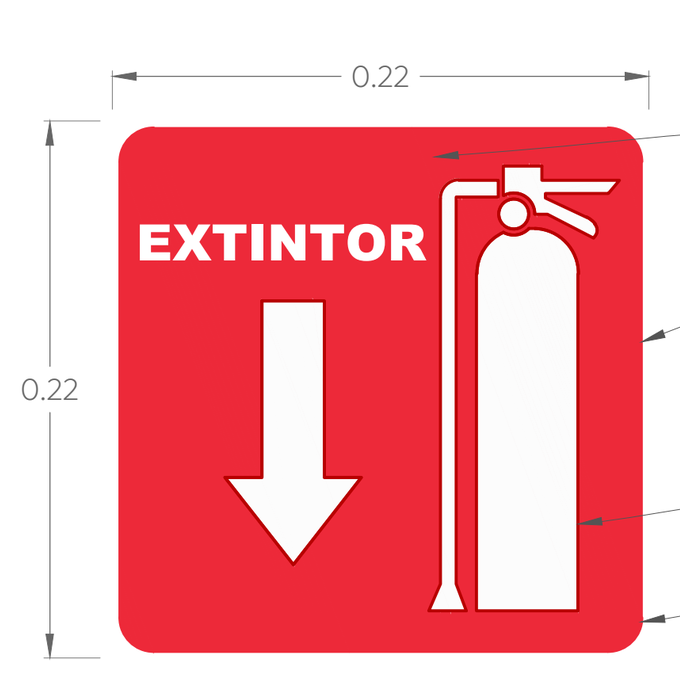

Texto en serigrafía fotoluminiscente "extintor" color contraste blanco.

Trovicel con impresión en serigrafía. placa de señalización de pvc espumado.

Serigrafía símbolo: extintor con flecha direccional en sentido requerido abajo en color contrastante fotoluminiscente blanco.

Color de seguridad rojo pantone 032 c.

Forma cuadrado o rectángulo

Número del punto de reunión dirigidas hacia un punto y en su caso el símbolo cuatro flechas equidistantes

Color de seguridad fondo verde pantone 355 c

Texto punto de reunión color contraste blanco

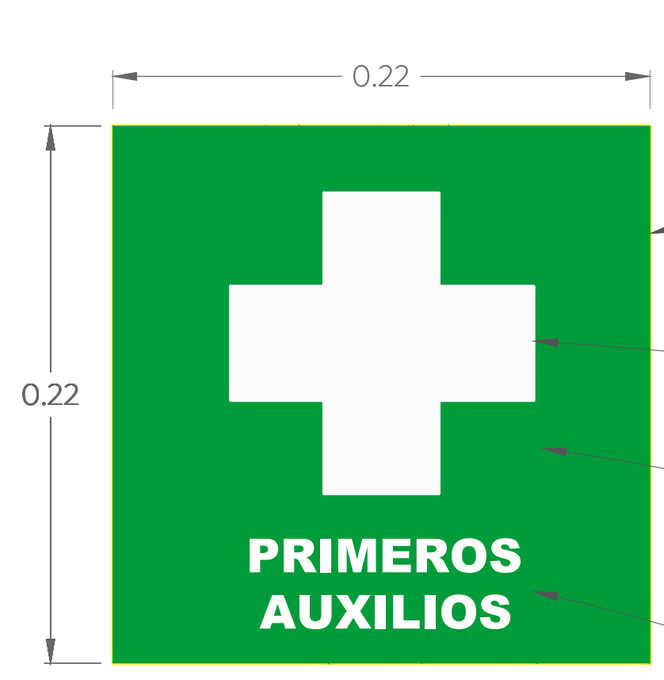

Trovicel con impresión en serigrafía. placa de señalización de p.v.c. espumado

Símbolo cruz equidistante en serigrafía fotoluminiscente. Color contraste blanco.

Color de seguridad verde pantone 355 c

Texto de " primeros auxilios" en serigrafíacolor contraste blanco fotoluminiscente.

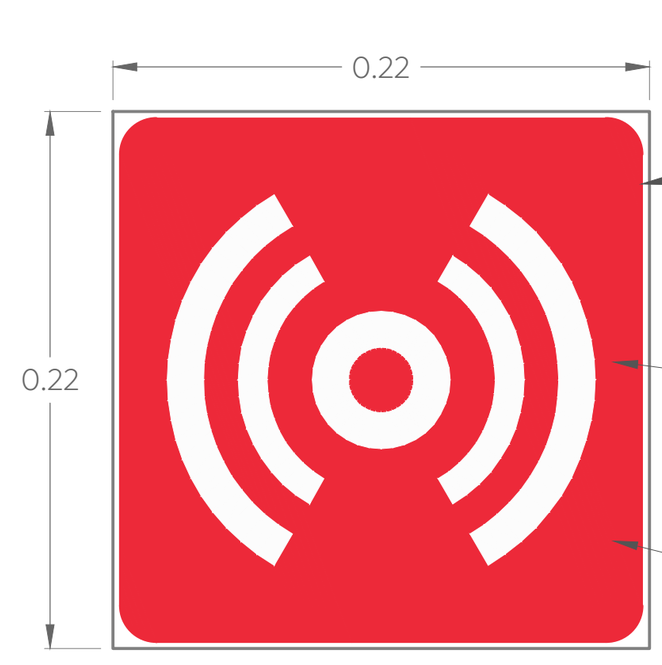

Trovicel con impresión en serigrafía. placa de señalización de pvc espumado.

Símbolo: silueta de un timbre con efecto aviso: alarma de ondas sonoras (opcional) fotoluminiscente. Color contrastante blanco

Color de seguridad rojo pantone 032 c.

Detalles de Señaletica
Cruz Verde
Esc. 1:5

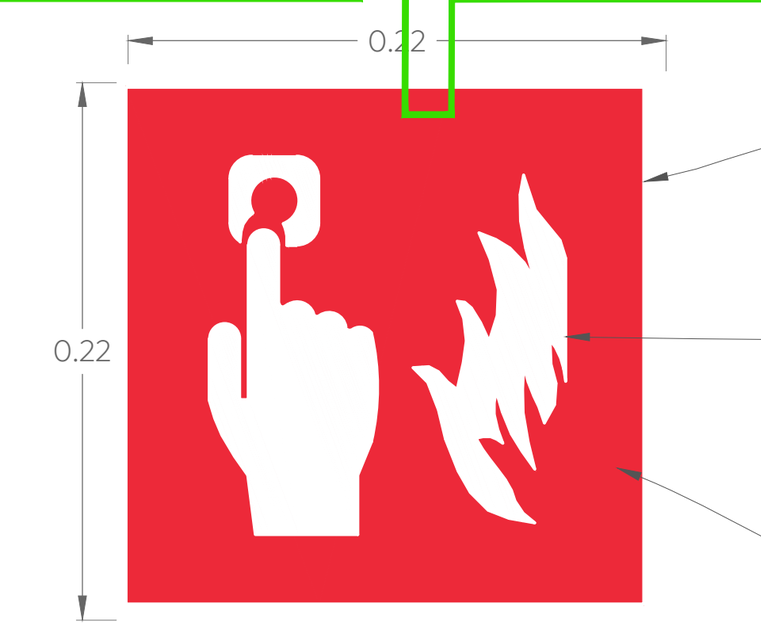

Forma cuadrado o rectángulo

Símbolo de alarma contra incendios en serigrafía fotoluminiscente, color contraste blanco.

Color de seguridad fondo rojo pantone 032 c.

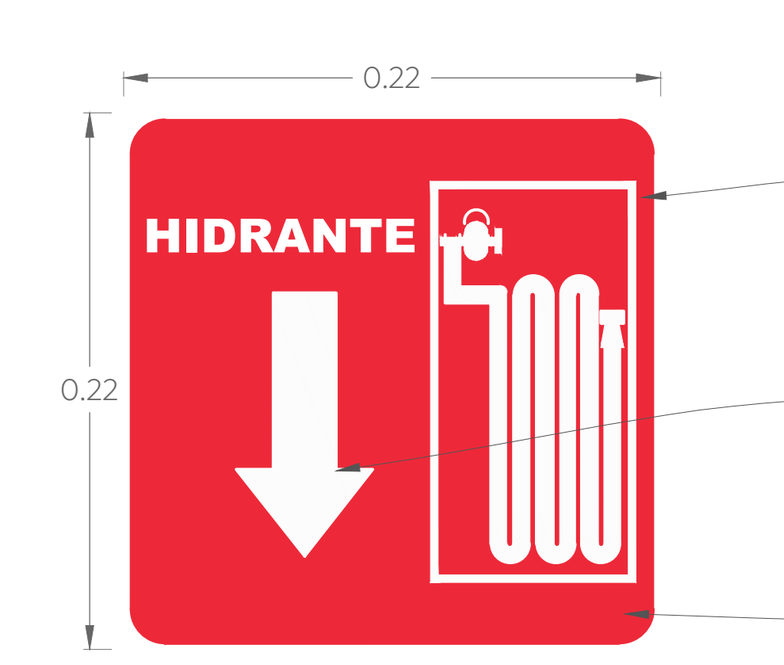

Placa de señalización de pvc espumado Trovicel con impresión en serigrafía.

Símbolo silueta de un hidrante con una flecha direccional indicando la ubicación del equipo, color contraste blanco fotoluminiscente.

Color de seguridad rojo pantone 032 C.

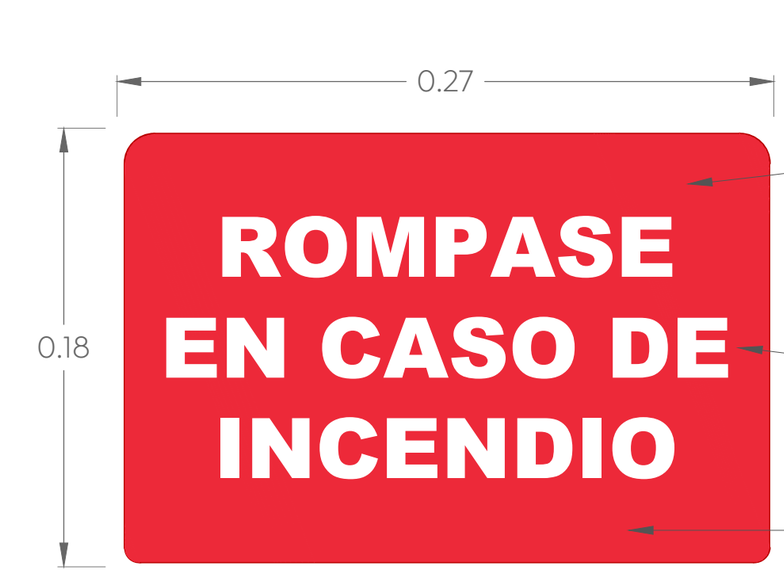

Placa de señalización de pvc espumado Trovicel con impresión en serigrafía.

Texto en serigrafía color contrastante blanco fotoluminiscente "Rompase en Caso de Incendio"

Color de seguridad rojo pantone 032 C.

Trovicel con impresión en serigrafía. placa de señalización de p.v.c. espumado

Contraste blanco fotoluminiscente. Direccional en serigrafía color la salida indicada con una flecha símbolo: silueta humana avanzando hacia

Color de seguridad verde pantone 355 c

Color contraste blanco fotoluminiscente. texto de " salida de emergencia" en serigrafía

Tambo de arena sílica contra incendios capacidad 100 Kilos.

Material lámina de acero, acabado pintura color rojo

Detalle Tambo de Arena
Cruz Verde Sur
Esc. 1:5

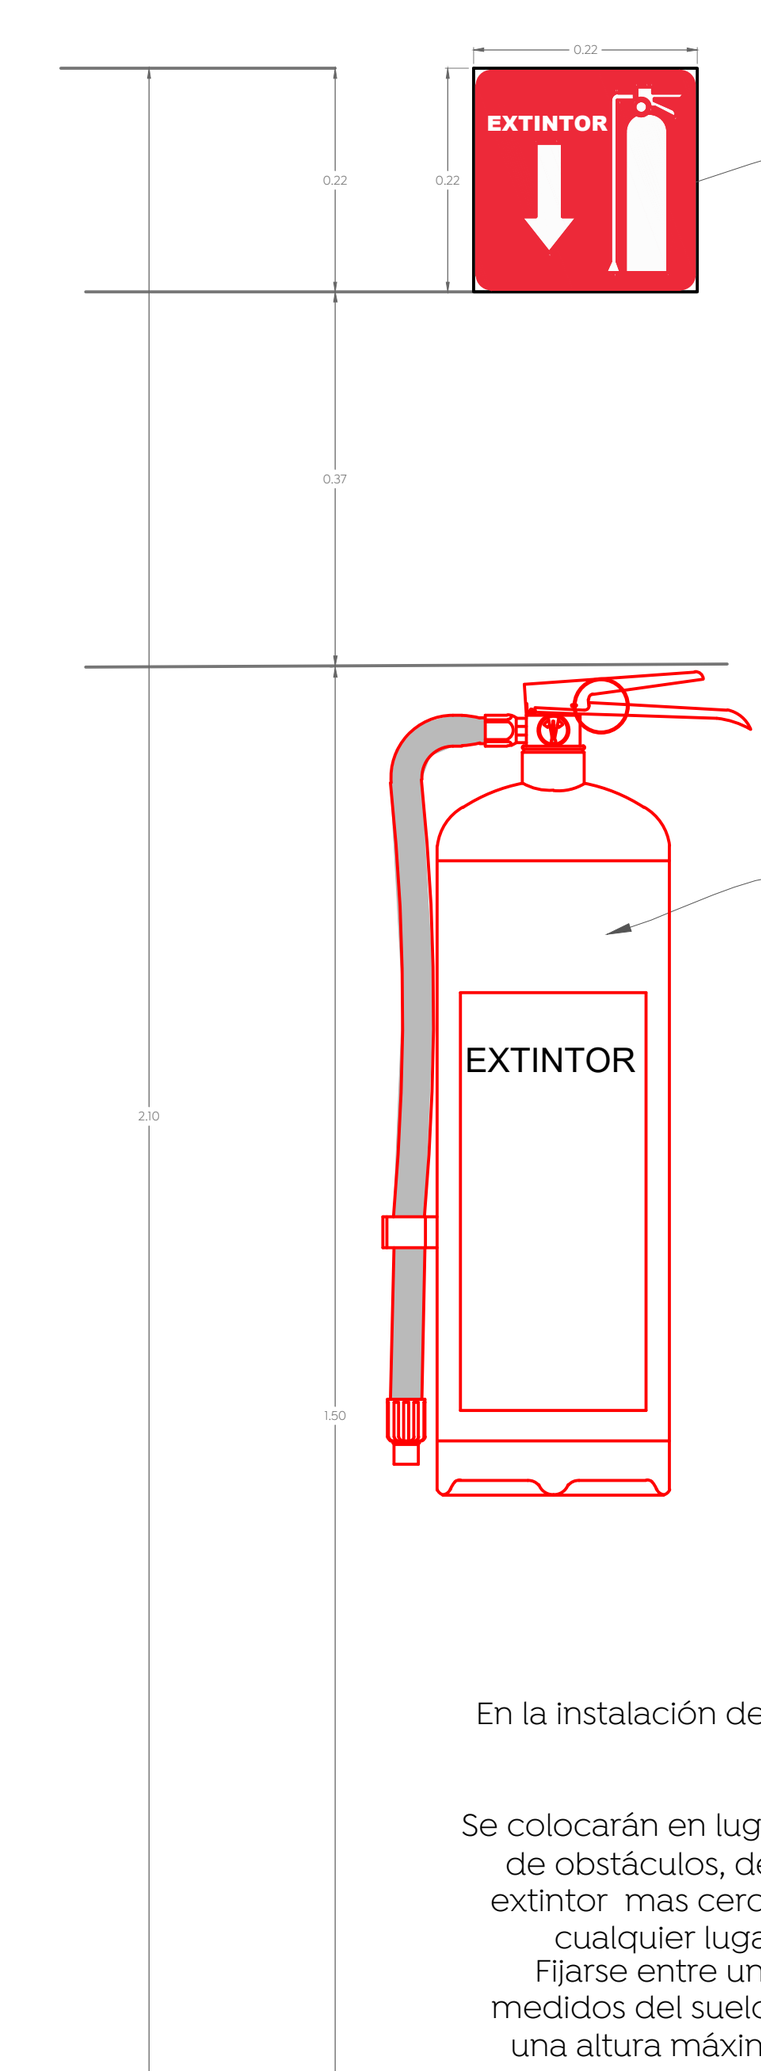

Señalamiento informativo de emergencia para ubicación de extintor.

Extintor de polvo químico seco (abc) de 6 kg / extintor de bióxido de carbono co 2 (bc) de 4.5 kg.

EXTINTOR EN MURO

En la instalación de los extintores se debe cumplir con lo siguiente:

Se colocarán en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal forma que el recorrido hacia el extintor mas cercano no exceda de 15 metros desde cualquier lugar ocupado en el centro de trabajo. Fijarse entre una altura del piso no menor a 10 cm, medidos del suelo a la parte mas baja del extintor y una altura máxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor.

Detalle de Extintor
Cruz Verde Sur
Esc. 1:5

Gobierno de Zapopan

Ciudad de las niñas y niños

Obras Públicas e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:



Microlocalización:

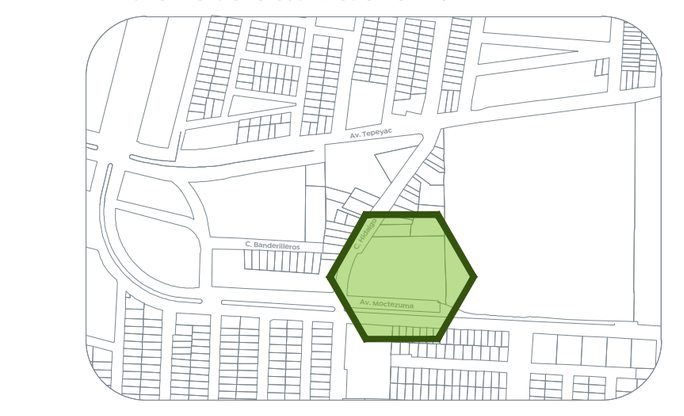

Especificaciones:

Simbología arquitectónica

- Eje arquitectónico
- Acotación indicada en unidades según plano
- Muro estructural o de carga según cálculo
- Muro (Ver detalles en plano de acabados)
- Muro bajo
- Ventana
- Malla ciclónica
- Linea e indicadores de proyección
- Linea de corte
- Linea de sección arquitectónica consecutiva
- CXF / AR-02 — Indica corte por fachada / Indica plano de referencia
- Indicador específico
- Indicador de área o zona
- Indicador múltiple
- Texto 01 / Descripción Gral. / Esc. 0:000 — Indica título general, detalle consecutivo o referencia grafica. Describe brevemente el contenido o refiere la información complementaria. Indica escala de representación gráfica.

No.	Descripción	Colocación Muro	Colocación Plafón	Dimensión Letrero	Cant.
SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS					
1	Dirección de ruta de evacuación.	•		0.27 x 0.18 CM	37
2	Dirección de ruta de evacuación.	•		0.27 x 0.18 CM	14
3	Zona de seguridad	•		0.22 x 0.22 CM	04
4	Botiquín primeros auxilios	•		0.22 x 0.22 CM	07
5	Salida de emergencia		•	0.27 x 0.18 CM	03
6	Escalera de emergencia	•		0.27 x 0.18 CM	0
7	Regadera de emergencia		•	0.27 x 0.18 CM	01
8	Lavaojos	•		0.22 x 0.22 CM	06
SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE EMERGENCIA					
9	Dispositivo de activación de alarma contra incendio	•		0.22 x 0.22 CM	09
10	Extintor de polvo seco químico de 6.0 kgs ubicado a 1.5m de altura sobre n.p.t.	•		0.22 x 0.22 CM	16
11	Tambo de arena silica contra incendios de 100 Kilos	•		0.22 x 0.22 CM	01
12	Estacion manual doble accion, direccionada, marca y modelo definido en catalogo.	•		0.22 x 0.22 CM	09
13	Sirena con luz estroboscopica, marca y modelo definido en catalogo.	•		0.22 x 0.22 CM	09
14	Gabinete contra incendio-hidrante	•		0.22 x 0.22 CM	05
15	Gabinete de equipo de emergencia	•		0.22 x 0.22 CM	0
16	Calcomanía autoadherible al gabinete de cristal.	Sobre cristal de gabinete		0.27 x 0.18 CM	05
17	Señalamiento de no obstruir salida de emergencia		•	0.27 x 0.18 CM	03
SEÑALAMIENTOS PROHIBITIVOS RESTRICTIVOS					
18	Prohibido el paso	•		0.22 x 0.22 CM	03
19	Prohibido fumar	•		0.22 x 0.22 CM	05
SEÑALAMIENTOS DE PRECAUCIÓN					
20	Riesgo eléctrico	•		0.22 x 0.22 CM	04
21	Riesgo biológico	•		0.22 x 0.22 CM	05
22	Radiaciones zona controlada	•		0.22 x 0.22 CM	04

RUTAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE RIESGO

No.	Descripción	Especificación	Cant.
23	Zonas de riesgo	Locales donde se almacenan materiales combustibles, hidrocarburos, solventes, flamable o inflamable.	04
24	Ruta de evacuación	Cantidad total de personas.	

CONSIDERACIONES ARQUITECTÓNICAS

- La cantidad de escalones o pendientes de rampas en los accesos al inmueble, dependerán del desnivel resultante de la plataforma con respecto al N.P.T. indicado, los escalones tendrán un peralte no mayor a los 18cm y las rampas resultantes una pendiente máxima del 12% si son utilitarias, si son peatonales no mas de 6% en un tramo de 6m Máx.
- Se deberán respetar las alturas y niveles marcados en el proyecto arquitectónico, con posibilidad de modificación de ±5cm, siempre y cuando sea autorizado y en común acuerdo entre la contratista y la supervisión.
- Verificar las medidas para el desplante antes de comenzar cualquier trabajo.

CONSIDERACIONES GENERALES

- **Los planos arquitectónicos rigen a los demás**, corroborar con planos complementarios medidas, detalles y posiciones.
- Durante los colados se revisarán las canalizaciones para evitar ser presionadas, y se sujetarán los nodos, así como también se garantizará la distribución homogenea del concreto, refiriéndose a las recomendaciones estructurales y por parte del proveedor.
- Las medidas deberán ser interpretadas en unidades del sistema métrico decimal, a reserva de una indicación diferente (sistema inglés).
- Las medidas presentadas en este proyecto, pueden presentar una tolerancia no mayor a ±3cm en algunos casos aislados por diversas razones, debido al sistema constructivo.
- Los planos de proyecto de las diversas instalaciones, son complementarios e indican las trayectorias ideales que deben seguir las tuberías, ubicación de accesorios, y especificaciones propias de cada plano, pudiendo tener adecuaciones de acuerdo al proceso constructivo, las cuales serán avaladas por el supervisor en conjunto con la empresa contratista.
- La coordinación, supervisión, y contratista; deberán verificar la ejecución correcta de la obra, así como los detalles constructivos, debiendo ser ejecutados por personal calificado de acuerdo a los lineamientos que emanen de la ley de obra pública vigente.
- Las condiciones existentes en el "campo", relacionadas con la posición de cualquier elemento arquitectónico, deberán tomarse en cuenta para determinar la posición final de éstos, así como también tendrán que ser verificados por la supervisión y el encargado asignado por la empresa contratista para mantener la correcta ejecución del proyecto.
- Cualquier modificación de obras, se hará previa notificación escrita y su posterior autorización por parte del departamento de proyectos, se indicará fecha y propuesta de cambio a efectuarse, así como indicar el motivo y responsable de la propuesta de cambio.
- Cualquier cambio en las especificaciones de cualquier ingeniería, insumo, ubicación, posicionamiento de cualquier elemento arquitectónico, es responsabilidad de quien los autorice (supervisión, residencia, contratista, Etc.), deslindando al departamento de proyectos de cualquier responsabilidad por modificaciones arbitrarias en obra y/o proyecto, si no han sido autorizadas previamente o si no responden a una probable interferencia con el proceso constructivo que justifique plenamente la modificación.

Nombre del proyecto:
Construcción de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:
Protección Civil_Planta Baja

No. Contrato:
DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-117-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:
Arq. Alejandro Tapia Olarra

Responsable del proyecto:
Arq. Guillermo Pacheco Gonzalez

Ubicación:
Avenida Moctezuma esquina Calle Hidalgo, Col. Hacienda del Tepeyac, Zapopan, Jalisco

Norte:
Fecha: Septiembre 2023
Escala: Indicada
Acotaciones: Metros
Clave: PC-
Número: 02
Revisión: -