



Especificaciones:



- NOTAS:**
- Todos los diámetros están indicados en mm. Acofaciones en metros.
 - La tubería y conexiones de la instalación de drenajes sanitario, en interior pvc sanitario y ventilil en pvc sanitario.
 - La tubería sanitaria deberá ser probado hidráulicamente a una presión de 0.5 kg/cm² durante 30 min. en la cual no debe presentarse perdida de presión apreciable.
 - Los registros deberán contar con una separación máxima de acuerdo con normas de la cna o el reglamento de construcción.
 - Las uniones entre tubo y conexiones en las redes de pvc se realizarán con cemento solvente de viscosidad media.
 - En las uniones entre tubo y conexiones roscadas se deberá usar cinta teflón de 1" de ancho.
 - Los proyectores son indicativos, de se deberán hacer ajustes de acuerdo a la estructura y la topografía. Las tuberías deben identificarse de acuerdo con el código de colores de la nom-026-11p-2008.

- NOMENCLATURA:**
- B.A.N. BAJIANTE DE AGUAS NEGRAS
 - B.A.G. BAJIANTE DE AGUAS GRISES
 - S.T.V. SUBE TUBO DE VENTILA
 - R. REGISTRO DE AGUAS NEGRAS
 - N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
 - N.A.T. NIVEL DE ARRASTRE DE TUBO
 - T.R. TAPON REGISTRO
 - LBL. LECHO BAJO LOSA
 - 20-10-00-1% DIAMETRO-LONGITUD-PENDIENTE

Nombre del proyecto:
 Construcción del centro comunitario denominado Colmena Valle de los Molinos y obras complementarias, etapa 01.

Contenido del plano:

Proyecto Sanitario (detalles)

No. Contrato:
DOPI-NUMERO DE CONTRATO PENDIENTE-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área:
Ing. Adhad Yigael Gurrola Soto


Responsable del proyecto:
Ing. Andrés Martínez Gutiérrez

Ubicación:
 Av. Valle de los Molinos S/N, Colonia Valle de los Molinos, C.P.45200, Zapopan, Jalisco


Fecha: Octubre 2023

Escala: Indicada


Acotaciones: Metros Clave: Número:
 Revisión: 01 **IS-06**

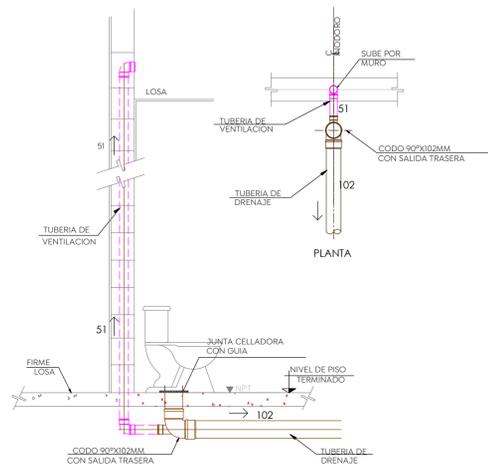


DETALLE DE WC
 SIN ESCALA

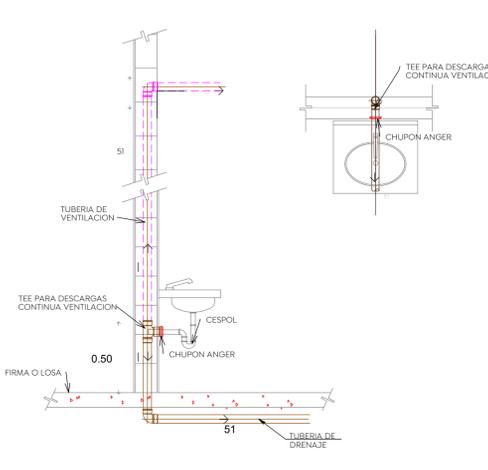


DETALLE DE LAVABO
 SIN ESCALA

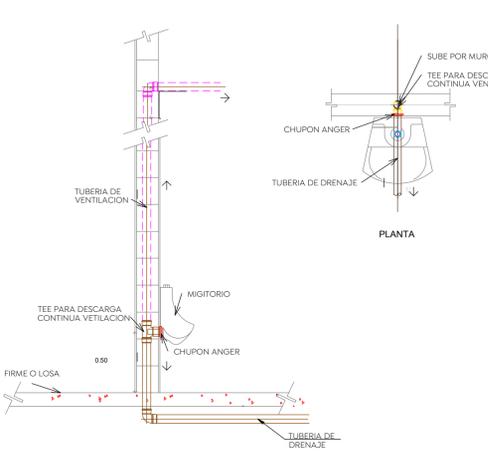


DETALLE DE MINGITORIO
 SIN ESCALA

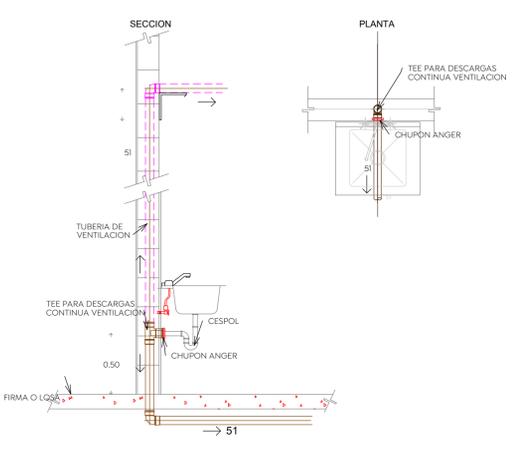


DETALLE DE TARJA
 SIN ESCALA



DETALLE DE COLADERA
 SIN ESCALA

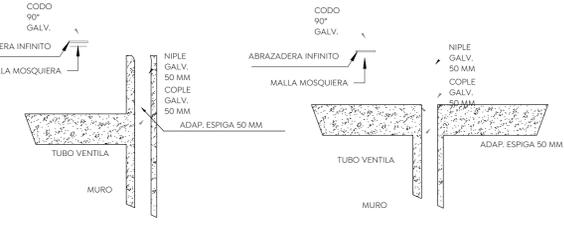

DETALLE DE VENTILA EN AZOTEA
 SIN ESCALA

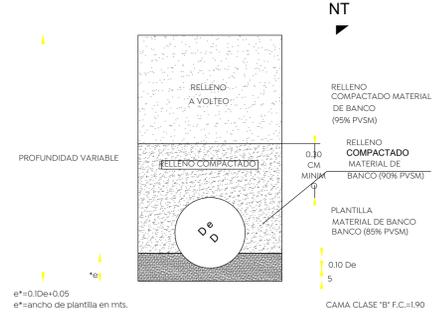


DIMENSIONES DE ZANJA


DIAMETRO NOMINAL(D)	ANCHO	
	CMS.	PULG.
15.0	6	60
25.0	10	80
30.0	12	85

TABLA DE SEPARACION DE SOPORTES PARA TUBERIAS


DIAMETRO TUBERIA		ESPACIO ENTRE SOPORTES (mts.)
MM	PULG.	
13	1/2"	1.50
19	3/4"	1.50
25	1"	1.50
32	1 1/4"	1.50
38	1 1/2"	1.50
50	2"	1.50
64	2 1/2"	1.50
75	3"	1.50
102	4"	1.50
150	6"	1.50
200	8"	1.50

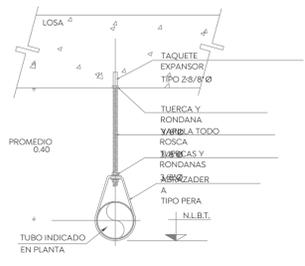

DETALLE DE SOPORTERIA
 SIN ESCALA

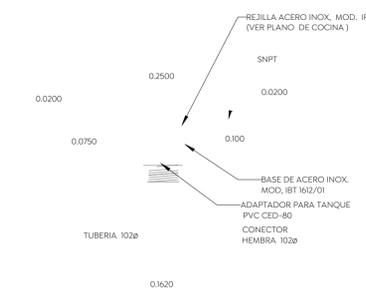

DETALLE INSTALACION REJILLA DE COCINA EN PISO

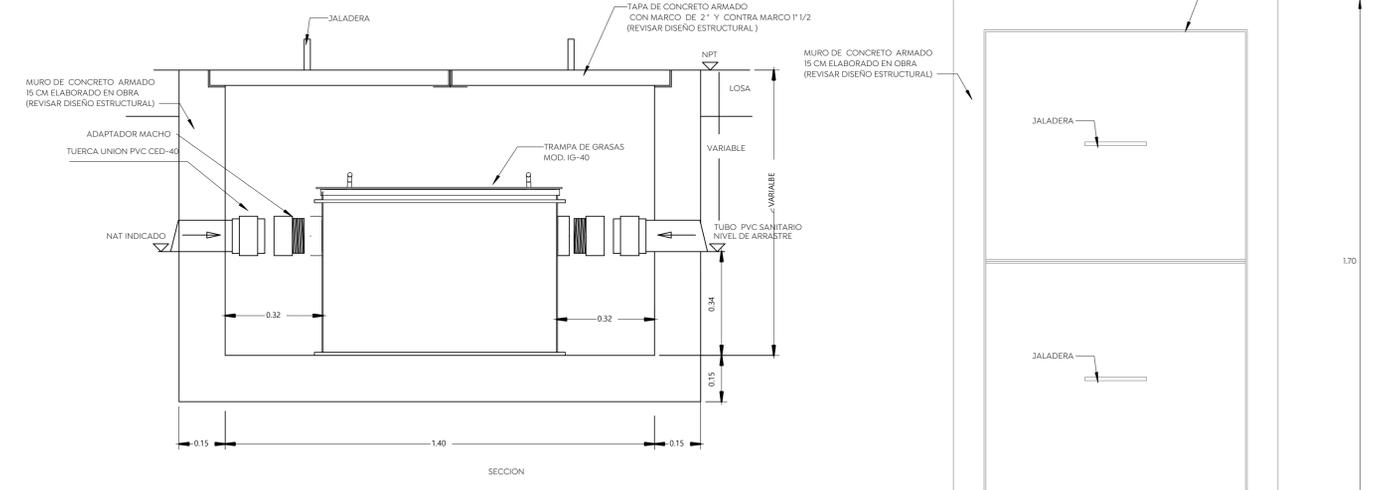

DETALLE DE TRAMPA DE GRASAS EN REGISTRO