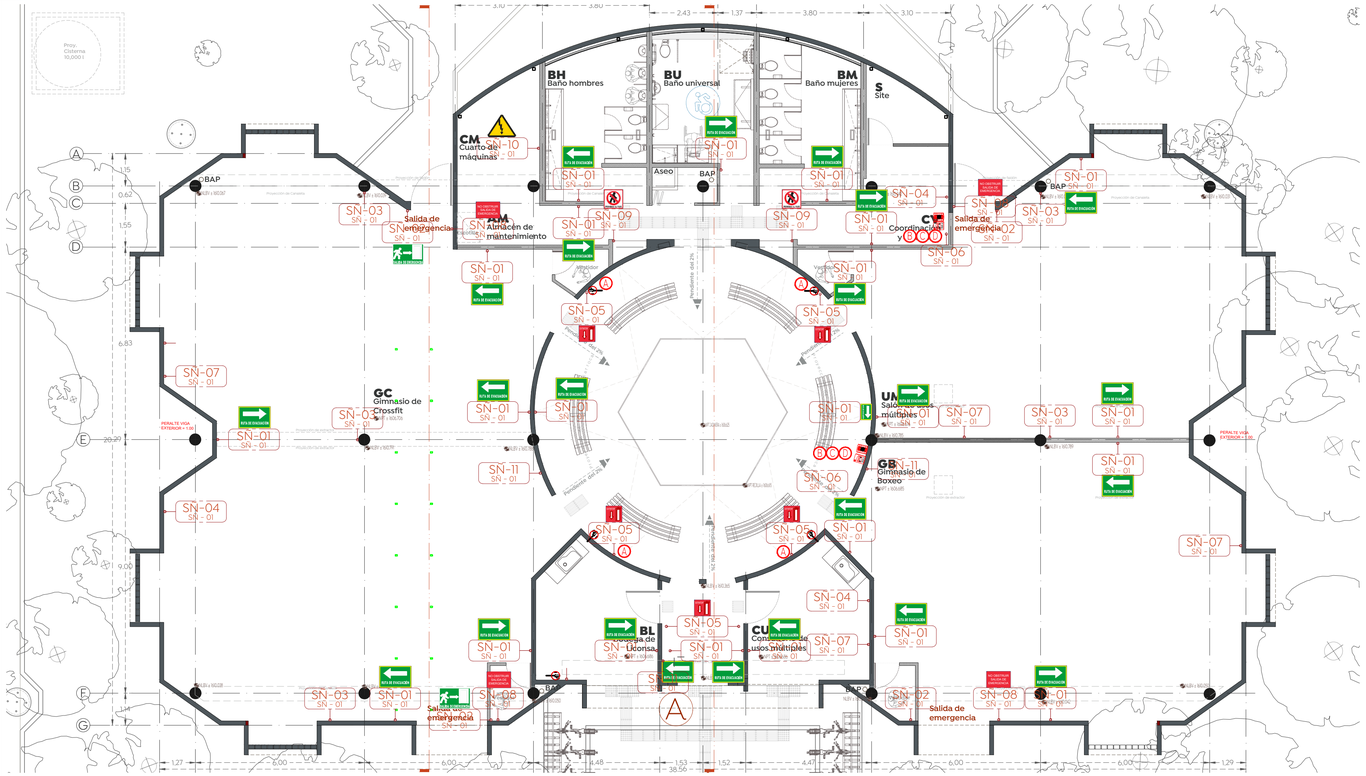

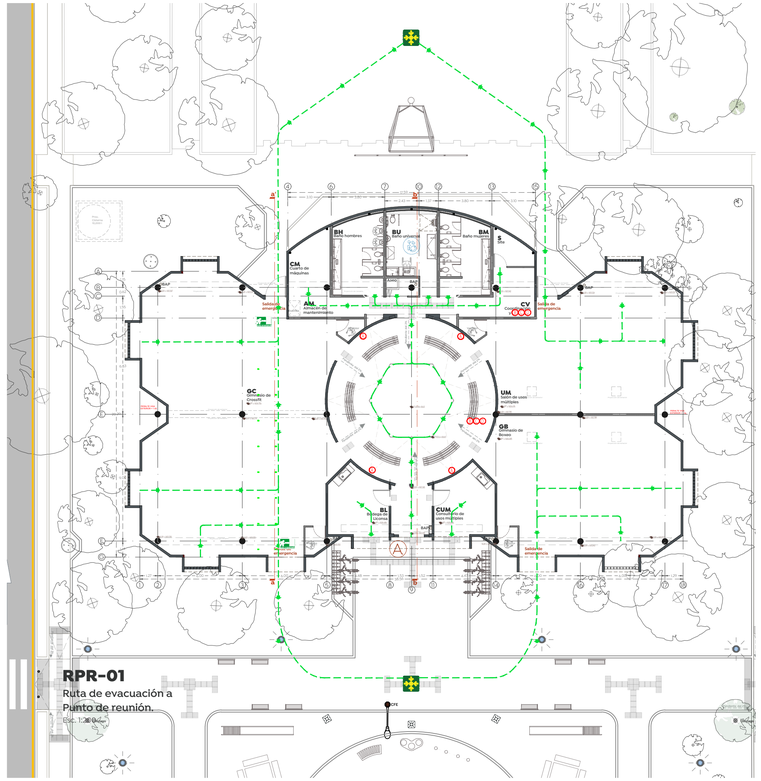

RPR-01
Ruta de evacuación a Punto de reunión.
Esc. 1:200

Contraste blanco fotoluminiscente. evacuación en serigrafía color flecha indicando el sentido de la ruta de evacuación. P.V.C. Trovicel con impresión en serigrafía. p.v.c. espumado 0.55" de grosor. .
Color de seguridad verde PANTONE 355 C.
Color contraste blanco fotoluminiscente. texto de " ruta de evacuación" en serigrafía.

SÑ-01
Ruta de Evacuación.
Esc. 1:5

P.V.C. Trovicel con impresión en serigrafía. p.v.c. espumado
Contraste blanco fotoluminiscente. Direccional en serigrafía color la salida indicada con una flecha símbolo: silueta humana avanzando hacia
Color de seguridad verde PANTONE 355 C.
Color contraste blanco fotoluminiscente. texto de " salida de emergencia" en serigrafía

SÑ-02
Salida de Emergencia.
Esc. 1:5

P.V.C. Trovicel con Impresión en serigrafía. p.v.c. espumado
Símbolo cruz equidistante en serigrafía fotoluminiscente. Color contraste blanco.
Color de seguridad verde PANTONE 355 C.
Texto de " zona segura" en serigrafíacolor contraste blanco fotoluminiscente.

SÑ-03
Zona Segura.
Esc. 1:5

P.V.C. Trovicel con Impresión en serigrafía. p.v.c. espumado
Indicaciones en serigrafía fotoluminiscente. Color contraste blanco.
Color de seguridad verde PANTONE 355 C.
Texto de " Primeros Auxilios" en serigrafíacolor contraste blanco fotoluminiscente.

SÑ-04
Primeros Auxilios.
Esc. 1:5

Detalle de Anclaje.
Stand de Tiro.
Esc. 1:5

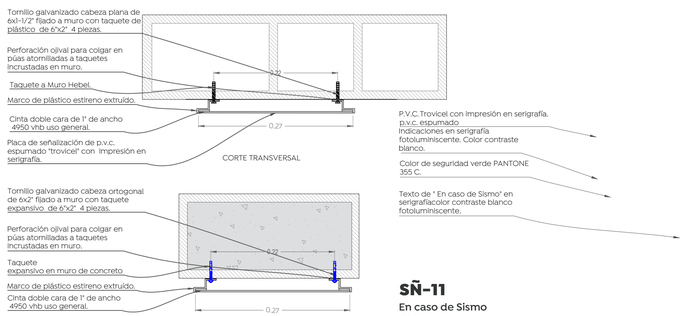

P.V.C. Trovicel con impresión en serigrafía. p.v.c. espumado
Indicaciones en serigrafía fotoluminiscente. Color contraste blanco.
Color de seguridad verde PANTONE 355 C.
Texto de " En caso de Sismo" en serigrafíacolor contraste blanco fotoluminiscente.

SÑ-11
En caso de Sismo
Esc. 1:5

Texto en serigrafía fotoluminiscente "extintor" color contraste blanco.
Trovicel con impresión en serigrafía. placa de señalización de pvc espumado.
Serigrafía símbolo: extintor con flecha direccional en sentido requerido abajo en color contrastante fotoluminiscente blanco.
Color de seguridad rojo pantone 032 c.

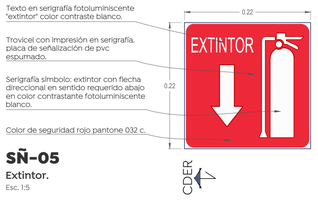

SÑ-05
Extintor.
Esc. 1:5

Placa de señalización de pvc espumado Trovicel con Impresión en serigrafía.
Símbolo: silueta de un cigarro con efecto aviso: alarma de ondas de humo (opcional) fotoluminiscente. Color contrastante blanco
Color de seguridad rojo pantone 032 c.

SÑ-07
No fumar.
Esc. 1:5

Placa de señalización de pvc espumado Trovicel con Impresión en serigrafía.
Símbolo: silueta de una cpersona con efecto aviso: fotoluminiscente. Color contrastante blanco
Color de seguridad rojo pantone 032 c. contraste blanco

SÑ-09
Prohibido el Paso.
Esc. 1:5

Trovicel con impresión en serigrafía. placa de señalización de pvc espumado.
Símbolo: silueta de un timbre con efecto aviso: alarma de ondas sonoras (opcional) fotoluminiscente. Color contrastante blanco
Color de seguridad rojo pantone 032 c.

SÑ-06
Alarma.
Esc. 1:5

Placa de señalización de pvc espumado Trovicel con Impresión en serigrafía.
Texto en serigrafía color contrastante blanco fotoluminiscente "No obstruir salida de emergencia"
Color de seguridad rojo pantone 032 C.

SÑ-08
No Obstruir Salida.
Esc. 1:5

Color amarillo y contraste negro
Material de PVC espumado, impresión con serigrafía, "Riesgo eléctrico"

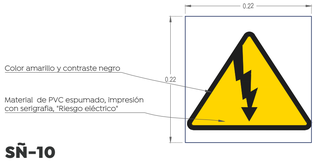

SÑ-10
Precaución
Esc. 1:5

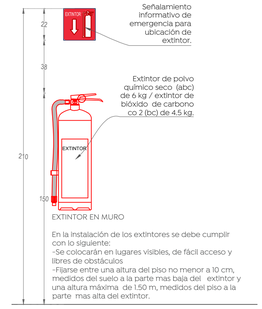

En la instalación de los extintores se debe cumplir con lo siguiente:
-Se colocarán en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos
-Fijarse entre una altura del piso no menor a 10 cm, medidos del suelo a la parte mas baja del extintor y una altura máxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor.

Especificaciones.
Extintor en Muro
Esc. 1:20

Gobierno de Zapopan
Ciudad de las niñas y niños
Obras Públicas e Infraestructura
Gestión integral de la Ciudad

Macrolocalización:

Microlocalización:

Especificaciones:

SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS

No.	Símbolo	Descripción	Colocación Muro	Colocación Plafón	Dimensión	Espesor	Cant.
1		Dirección de ruta de evacuación	•		0.27 x 0.18 CM	3 mm	24
2		Salida de emergencia	•		0.27 x 0.18 CM	3 mm	03
3		Zona de seguridad	•		0.22 x 0.22 CM	3 mm	05
4		Botiquín primeros auxilios	•		0.22 x 0.22 CM	3 mm	03
5		En caso de sismo	•		0.22 x 0.30 CM	3 mm	

SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE EMERGENCIA

No.	Símbolo	Descripción	Colocación Muro	Colocación Plafón	Dimensión	Espesor	
6		Extintor de polvo seco químico de 6.0 kgs ubicado a 1.5m de altura sobre n.p.t.	•			3 mm	06
7		Alarma	•			3 mm	02
8		Señalamiento de no obstruir salida de emergencia		•	0.27 x 0.18 CM	3 mm	03
8		Estacion manual doble accion, direccionada, marca y modelo definido en catalogo.	•			3 mm	02
8		Sirena con luz estroboscopica, marca y modelo definido en catalogo.	•			3 mm	02

SEÑALAMIENTOS PROHIBITIVOS RESTRICTIVOS

Símbolo	Descripción	Colocación Muro	Colocación Plafón	Dimensión	Espesor	Cant.
	Prohibido fumar	•		0.22 x 0.22 CM	3 mm	05
	Prohibido el paso	•		0.22 x 0.22 CM	3 mm	05

SEÑALAMIENTOS DE PRECAUCIÓN

No.	Símbolo	Descripción	Colocación Muro	Colocación Plafón	Dimensión	Espesor	Cant.
8		Riesgo eléctrico	•		0.22 x 0.22 CM	3 mm	01

RUTAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE RIESGO

No.	Símbolo	Descripción	Especificación	Cant.
19		Zonas de riesgo	Locales donde se almacenan materiales combustibles, hidrocarburos, solventes, flamable o inflamable.	0
20		Ruta de evacuación	Cantidad total de personas.	

Equipamiento contra incendios

- (A) Gabinete para extintor Mod. 30M Mca. Armeco o similar, incluye extintor de 9 kg. Hacha corta con pico y guantes para bomberos.
- (B) Pulsador y avisador manual de simple acción tipo palanca, Mca. Opalux o similar
- (C) Luz estroboscopica de 12v, Mca. opaluxe o similar
- (D) Alarma de emergencia para control de puertas, Mod. 6400 Mca. STI o similar.

Nombre del proyecto:
Rehabilitación integral y obras complementarias del Centro Cultural denominado "la Biblioteca", ubicado en la colonia Parque Real, Municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:
Señalética

No. Contrato:
DOPI-MUN-PP-IM-LP-061-2024

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:	Responsable del proyecto:
Arq. Alejandro Tapia Olarra	Arq. Guillermo Pacheco González

Ubicación:
Calle Valle de Tequila, S/N. Colonia Parque Real, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Norte:
Fecha: 25 abril 2024
Escala: Indicada
Acotaciones: Metros
Clave:
Número:
Revisión: 01-A
SÑ- 01