





Zanjas para tubería de agua potable.

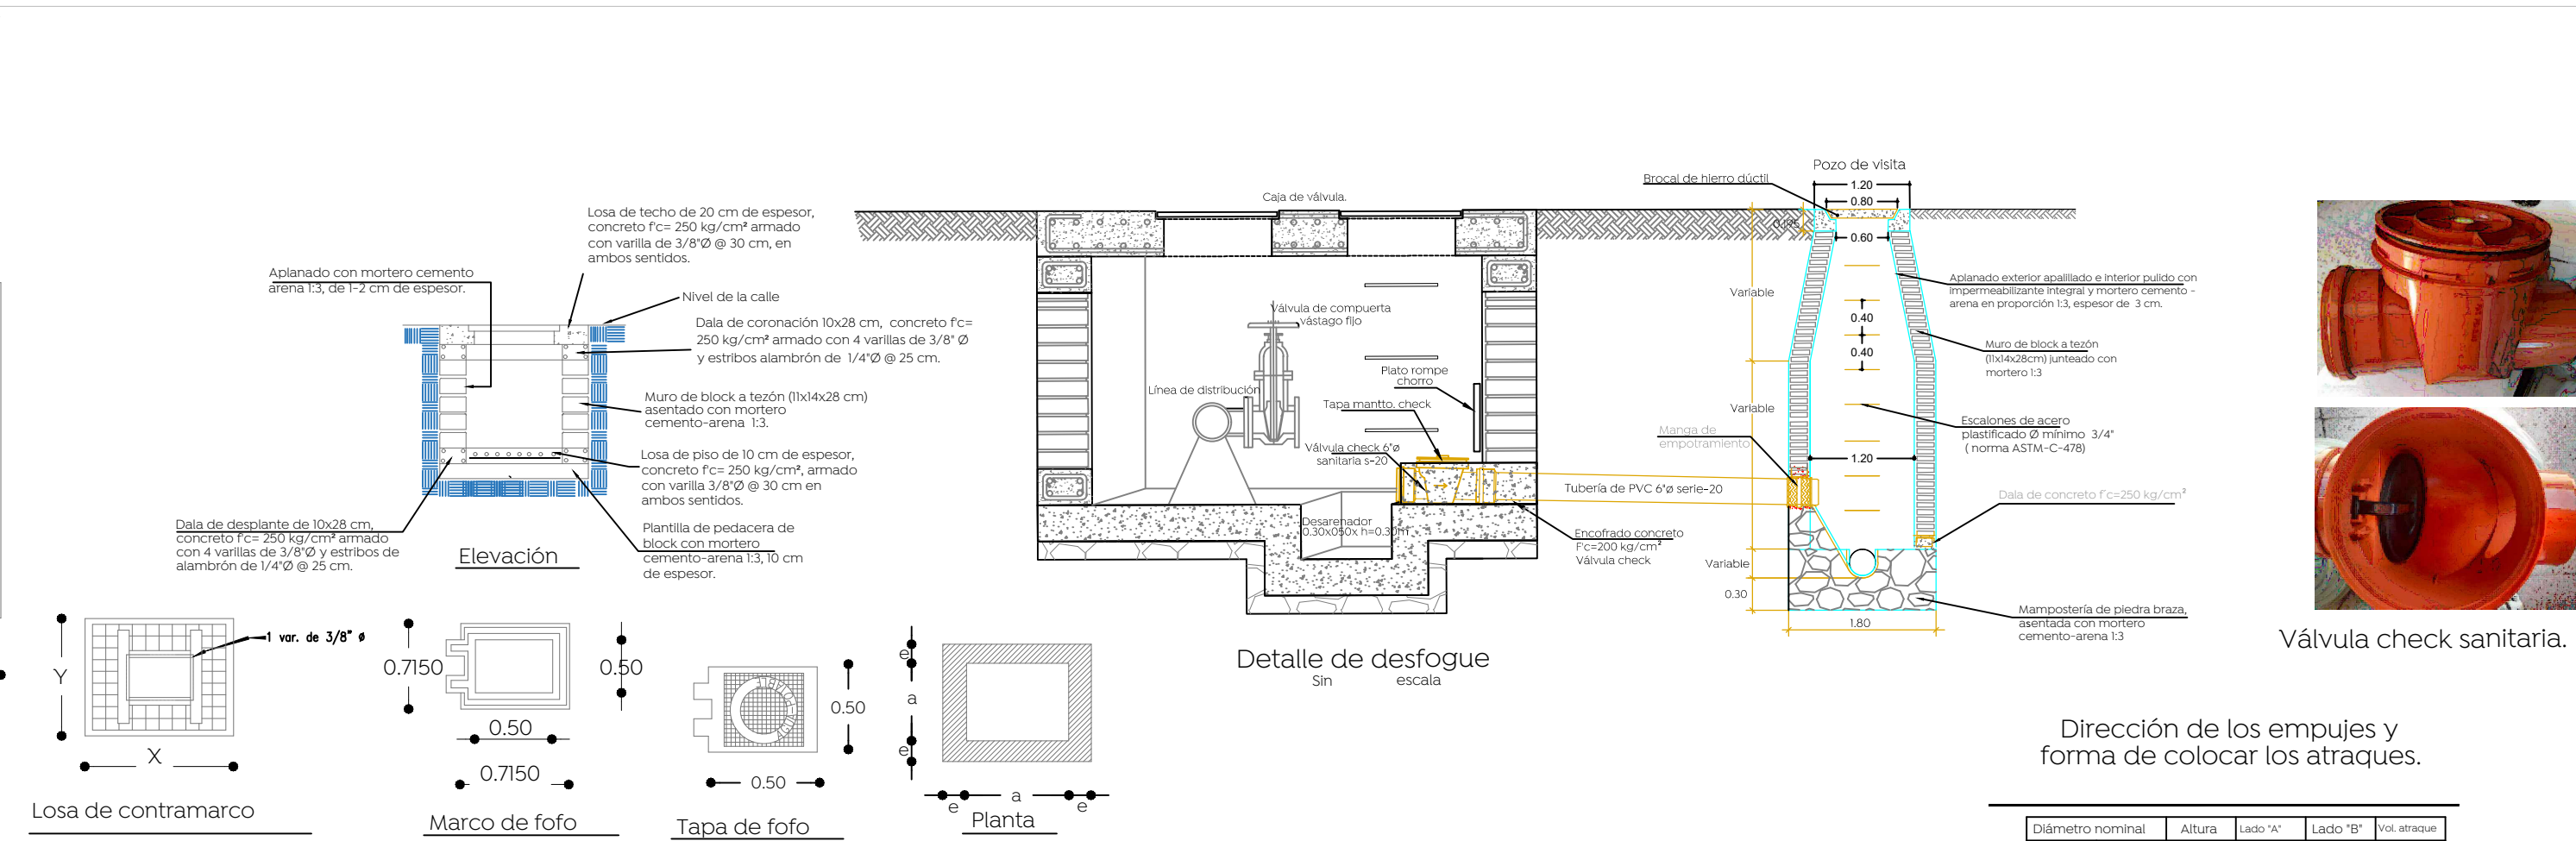

Ing. Manuel Robledo Sordia Subdirector de distribución	Ing. David Alfredo Arroyo Rodríguez Jefe de sección de distribución Sector Hid
---	---

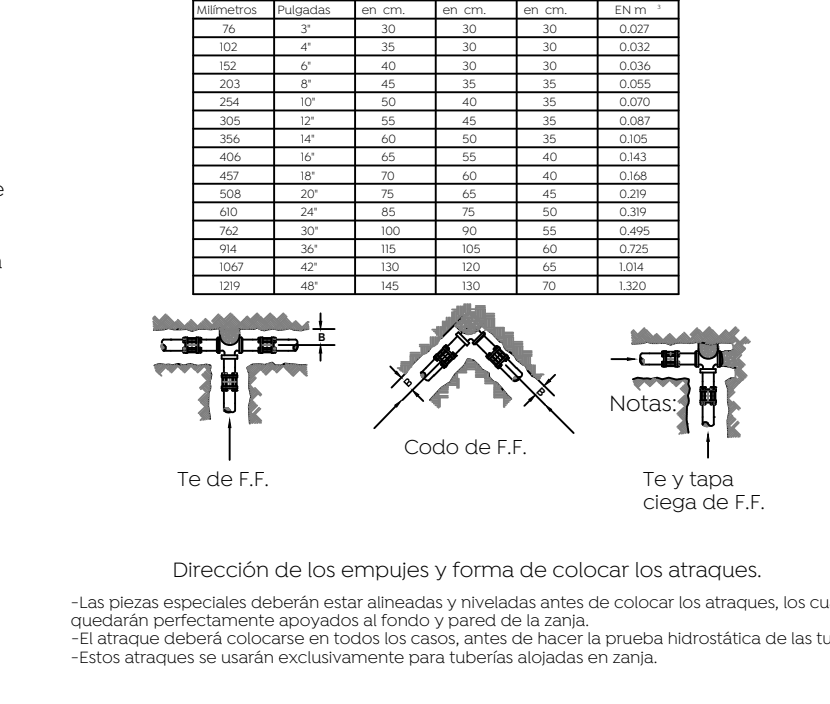