

UNIDADES VENTILADORES DE EXTRACCION ALADRA PLANTA BAJA																
ID	CAPACIDAD PCM	MOTOR HP-(WATTS)	CARACT. ELECTRICAS V-F- HZ	C. A. PULG	VELOCIDAD RPM	MARCA	MODELO	TIPO	DESCARGA	LOCALIZACION	SERVICIO	CANT	DIMENSION (MM)			PESO
													L	H	A	KG
VE-101	70	32	127-1-60	0.25	1090	S&P	CFP-160	CENTRIFUGO	HORIZONTAL	PLAFON	BAÑO PRIVADO	1	260	260	131	2.10
VE-102	293	122W	127-1-60	0.25	1935	S&P	TD-SILENT-800/200	HELICOCENTRÍFUGO	HORIZONTAL	PLAFON	ARCHIVO ALMACEN	1	302	233	198	5.00
VE-103	70	32	127-1-60	0.25	1090	S&P	CFP-160	CENTRIFUGO	HORIZONTAL	PLAFON	BAÑO PRIVADO	1	260	260	131	2.10
VE-104	293	122W	127-1-60	0.25	1935	S&P	TD-SILENT-800/200	HELICOCENTRÍFUGO	HORIZONTAL	PLAFON	ARCHIVO ALMACEN	1	302	233	198	5.00
VE-201	1050	335 W	127-1-60	0.25	2500	S&P	TD-SILENT-2000/315	HELICOCENTRÍFUGO	HORIZONTAL	PLAFON	SANITARIO HOMBRES	1	450	256	312	14.00
VE-202	1050	335 W	127-1-60	0.25	2500	S&P	TD-SILENT-2000/315	HELICOCENTRÍFUGO	HORIZONTAL	PLAFON	SANITARIO MUJERES	1	450	256	312	14.00
VE-203	70	32	127-1-60	0.25	1090	S&P	CFP-160	CENTRIFUGO	HORIZONTAL	PLAFON	CUARTO DE LIMPIEZA	1	260	260	131	2.10
VE-301	70	32	127-1-60	0.25	1090	S&P	CFP-160	CENTRIFUGO	HORIZONTAL	PLAFON	CUARTO DE SERVICIOS	1	260	260	131	2.10
VE-302	519	1/2 HP	127-1-60	0.25	2100	S&P	CLT-L-7	CENTRIFUGO EN LINEA	HORIZONTAL	PLAFON	HORNOS/LAVADO	1	494	465	380	15.00
UNIDADES VENTILADORES DE INYECCION ALADRA PLANTA BAJA																
VI-101	1100	335 W	127-1-60	0.5	2500	S&P	TD-SILENT-2000/315	HELICOCENTRÍFUGO	HORIZONTAL	PLAFON	INY CIRCUITO 1	1	450	256	312	14.00
VI-201	1100	335 W	127-1-60	0.5	2500	S&P	TD-SILENT-2000/315	HELICOCENTRÍFUGO	HORIZONTAL	PLAFON	INY CIRCUITO 2	1	450	256	312	14.00
VI-301	1100	335 W	127-1-60	0.5	2500	S&P	TD-SILENT-2000/315	HELICOCENTRÍFUGO	HORIZONTAL	PLAFON	INY CIRCUITO 3	1	450	256	312	14.00

UNIDADES FAN & COIL (DUCTO) PARA SITE										
ALADRA										
NOMENCLATURA	CAPACIDAD NOMINAL TON	CARACTERIS TICAS ELECTRICAS V/F/HZ	CONSUMO DE CORRIENTE AMP	MARCA	MODELO	SERVICIO	LOCALIZACION	CANTIDAD	DIMENSION [MM]	PESO[KG]
UE-FC-01	5.00	230-1-60	35.50	SAMSUNG	AC060DNMDKG/VN	SITE	SITE	1.00	1200X360X650	53.50
UC-FC-01					AC060DXADKG/VN		AZOTEA	1.00	940X1,210X330	86.00
UE-FC-01	5.00	230-1-60	35.50	SAMSUNG	AC060DNMDKG/VN	SITE	SITE	1.00	1200X360X650	53.50
UC-FC-01					AC060DXADKG/VN		AZOTEA	1.00	940X1,210X330	86.00



Ciudad de las

niñas y niños




Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:



Microlocalización:

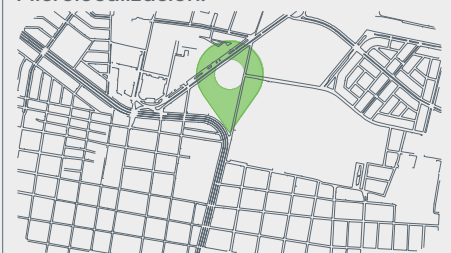

Alcances Generales/Simbología:

Nombre del proyecto:

Adecuación y construcción para espacios administrativos, más obras complementarias, ubicado en la confluencia de Av. Juan Pablo II y prolongación Laureles, colonia Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Cuadro de equipos de HVAC

No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-IM-LP-057-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:

Ing. Adhdy Yigael Gurrutía Soto

Responsable del proyecto:

Ing. César Enrique Meza Ramírez

Ubicación:

Confluencia de Av. Juan Pablo II y prolongación Laureles, colonia Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco

Fecha: Junio 2025

Escala: Indicada

Cotas: Metros

Clave:

IE-11

Infraestructura