
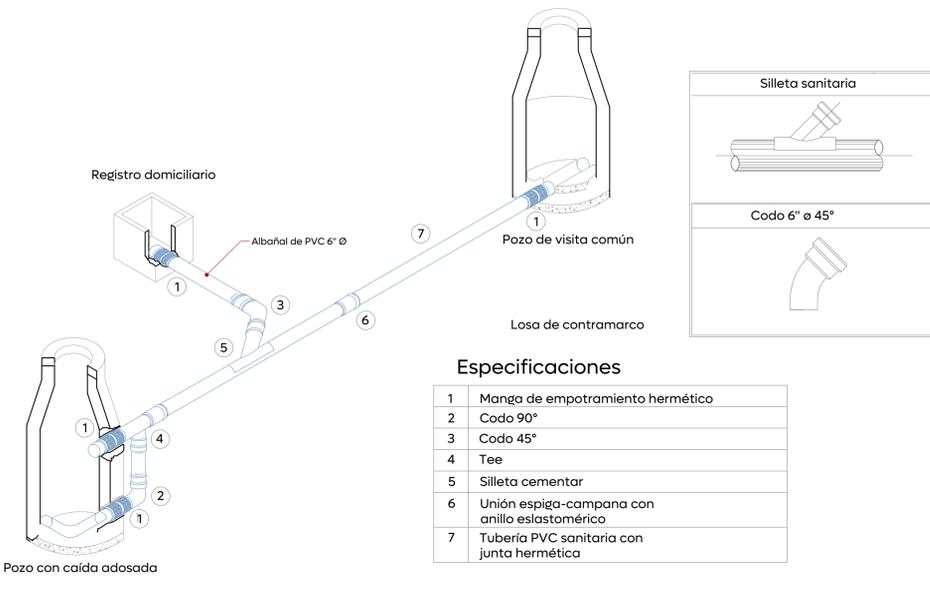
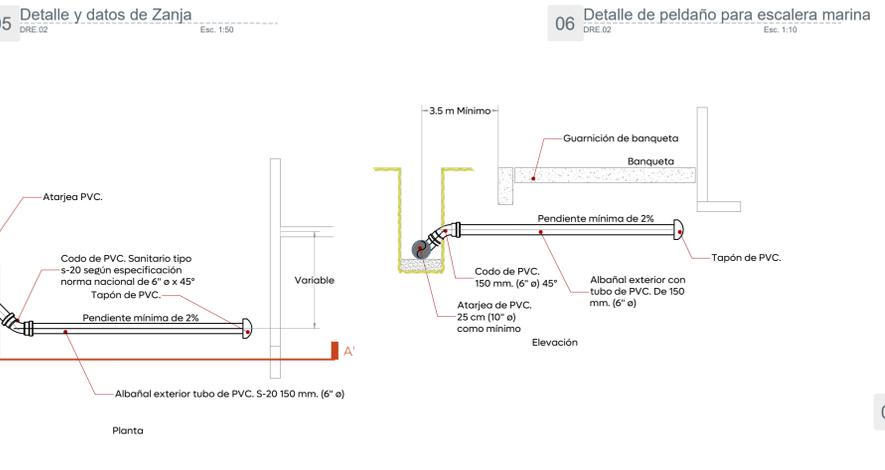
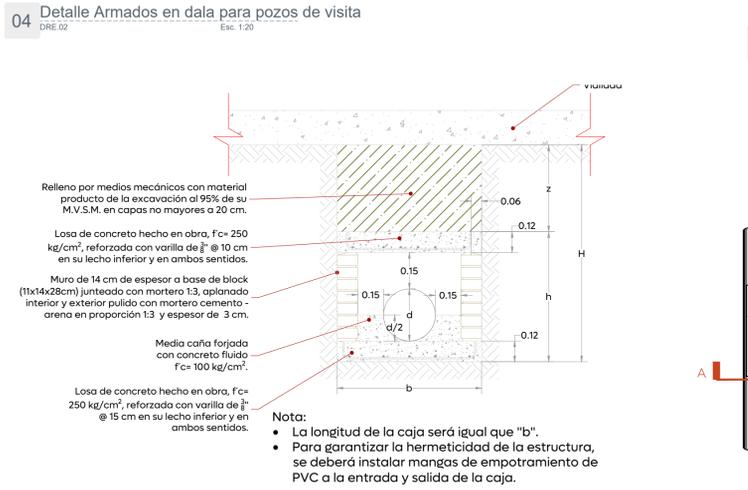
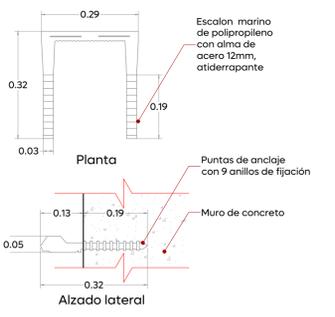


02 Detalle tipos de pozos visita
 DRE.02 Esc. 1:50

Armado en dalas para pozos de visita, según profundidad

H= 0 a 1.00 m	H= 1.01 a 2.00 m	H= 2.01 a 3.00 m
3#3@lecho superior 2#4+1#3@lecho inferior E #3 @ 10 cm.	3#3@lecho superior 2#4 + 2 #3 @lecho inferior E #3 @ 12.5 cm.	3#3@lecho superior 3#5@lecho inferior E #3 @ 12.5 cm.
H= 3.01 a 4.00 m	H= 4.01 a 5.00 m	H= 5.01 a 6.00 m
2#4@lecho superior 2#4@cada cara lateral 3#5@lecho inferior E #3 @ 10 cm.	2#4@lecho superior 2#4@cada cara lateral 3#5+2#3@lecho inferior E #3 @ 15 cm.	2#4+1#3@lecho superior 2#4@cada cara lateral 6#4@lecho inferior E #3 @ 15 cm.

Diámetro nominal (d)	Ancho		Profundidad mínima
	cm	pulg.	
61	24	130	165
45	18	110	145
40	16	100	135
35	14	90	130
30	12	85	125
25	10	80	120

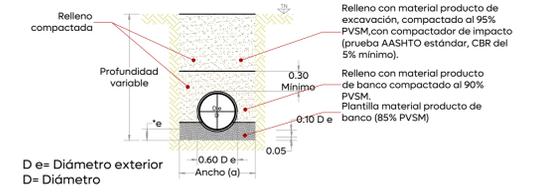

Especificaciones

1	Manga de empotramiento hermético
2	Codo 90°
3	Codo 45°
4	Tee
5	Silleta cementar
6	Unión espiga-campana con anillo elastomérica
7	Tubería PVC sanitaria con junta hermética



Dirección de Abastecimiento y Operación para su revisión operativa

Ing. Manuel Robledo Sandoz
 Sub-Dirección de Abastecimiento y Operación

Ing. Erick Alberto Alvarez Zamorano
 Sub-Dirección de Abastecimiento

Ing. Filiberto Orozco Rodríguez
 Jefe Sección de Abastecimiento Sector Juárez

Fecha: Febrero 2025
 Escala: Indicada
 Cotas: Metros

Clave: **DRE.02**